


圖二

單位：mm

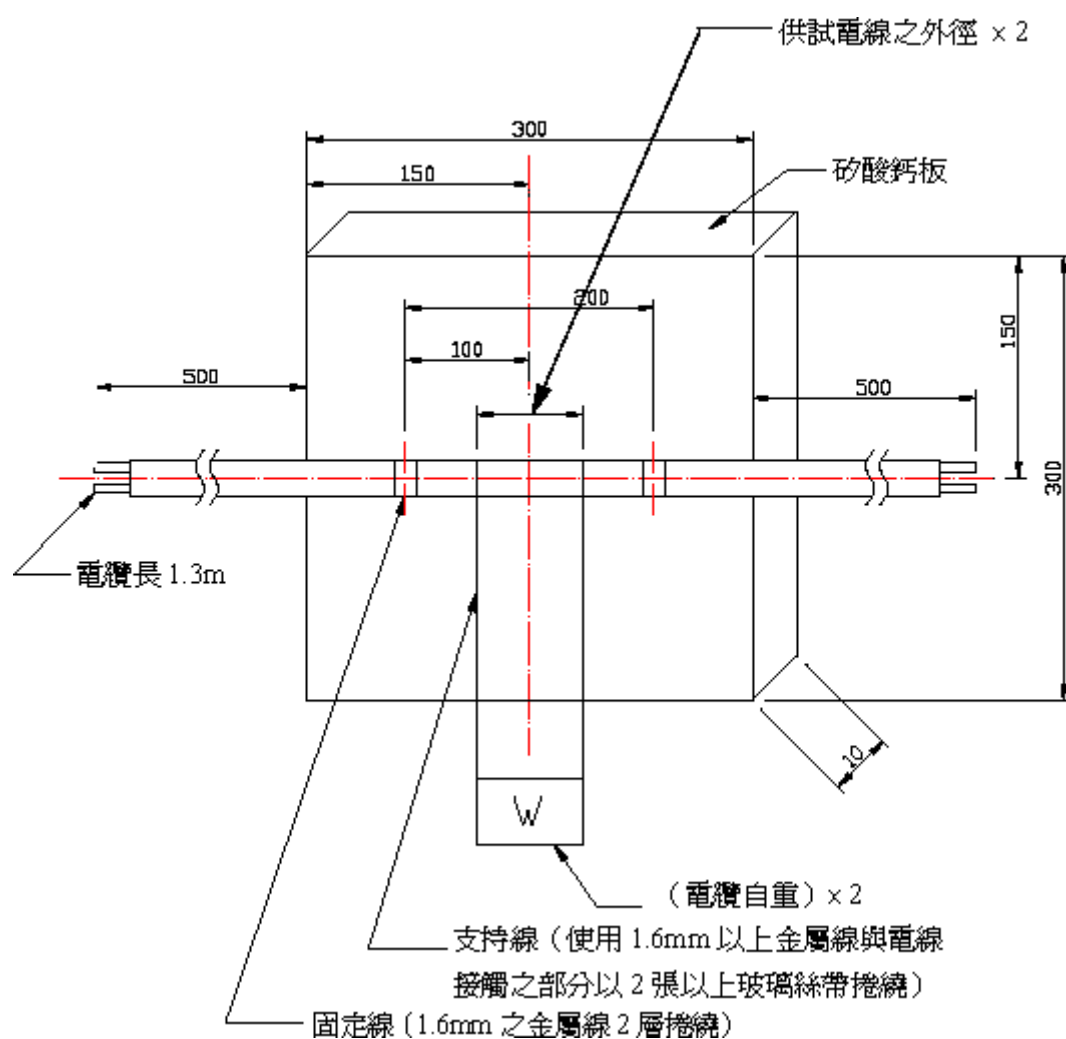

備註：1、供試電纜為平型電纜時，其外徑應為其短徑，樣品安裝時以電纜之長徑部分與矽酸鈣板接觸。

2、荷重以矽酸鈣板之下端位置來安置。

3、圖列尺寸為約計值。