

七、R 型火警受信總機再鳴動之改善，得依下列方法之一辦理：


（一）調整軟體設定：指該受信總機已具有再鳴動功能，僅需更改設定為再鳴動狀態。

（二）更換控制元件：

1. 更換火警受信總機之控制元件，如示意圖十二。

2. 進行軟體設定。

（三）如地區音響停止開關未設有預先關閉之功能，且每一火警分區能發出二個以上火災信號者，得視為已改善完畢。

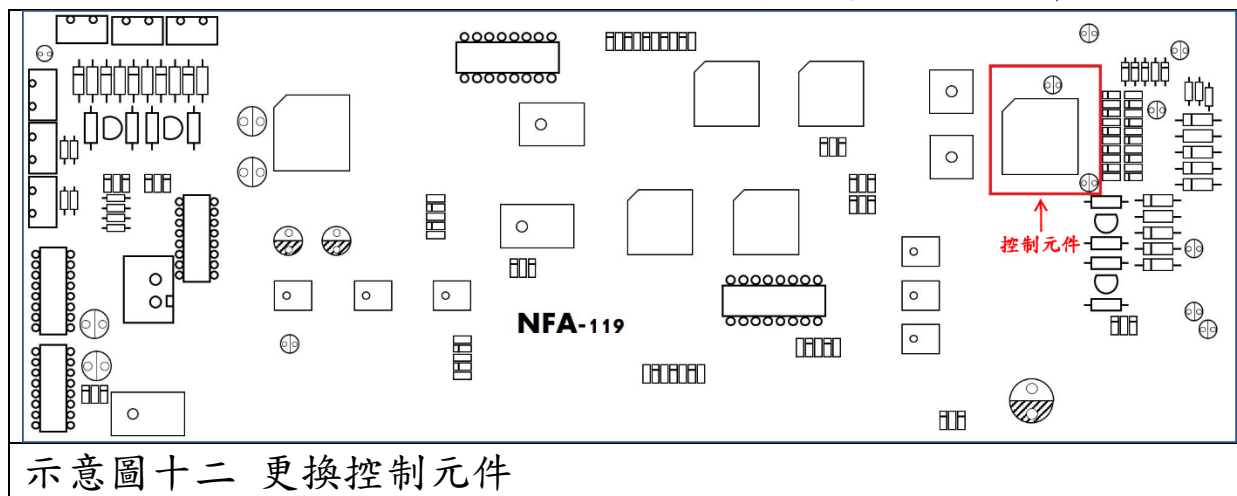

示意圖十二 更換控制元件