

第二點附表一（修正後）

○ ○ ○ 消 防 局 消 防 安 全 檢 查 紀 錄 表

檢查種類	<input type="checkbox"/> 第一種 <input type="checkbox"/> 第三種	檢查類型	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他	檢查單位		檢查日期	年 月 日										
場所名稱				管理權人 姓名 (名稱)		國民身分證 統一編號											
地址	鄉鎮市區 路 段 巷 弄 號																
適用法令及條次		<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準（_____年_____月_____日發布或修正） <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章			<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法（55.07.16 發布） <input type="checkbox"/> 原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法												
滅火器	項別	檢查情形		警報設備	項別	檢查情形		消防搶救上必要設施	項別	檢查情形							
	（大型滅火器）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足（_____滅火效能值） <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他_____			火警警報設備 警自動、手動	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 分區鳴動 <input type="checkbox"/> 一齊鳴動 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 探測器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 手動報警機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 報警標示燈故障 <input type="checkbox"/> 火警警鈴故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			連結送水管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用，設於_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____							
		室內外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 符合（測試放水壓力_____kgf/cm ² ） <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 箱內裝備不足或損壞 <input type="checkbox"/> 消防栓箱操作障礙 <input type="checkbox"/> 水壓不足（_____kgf/cm ² ） <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 底閥故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			瓦自斯動漏氣報火警設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口（投入孔）標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足（_____m ³ ） <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他_____						
			自動撒水設備				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 各樓層均設 <input type="checkbox"/> 十一樓以上設 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 撒水頭淨空間不足 <input type="checkbox"/> 查驗管拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 末端查驗閥放水壓力不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 符合（測試音壓_____dB） <input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 無法強制廣播 <input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足 <input type="checkbox"/> 音壓不足（_____dB） <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		緊急昇降排煙、進風特別安全梯間	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）機故障 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）量不足（_____m ³ /分） <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
							水霧滅火設備					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 排水設備不符 <input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			緊急電源	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 自動切換裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	泡沫滅火設備				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 原液量不足或變質 <input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				避難逃生設備			<input type="checkbox"/> 符合（測試音壓_____dB） <input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 無法強制廣播 <input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足 <input type="checkbox"/> 音壓不足（_____dB） <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____
		海龍、滅火設備、CO ₂			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 連動裝置故障 <input type="checkbox"/> 控制盤故障 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____					避難器具		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____					無線電通信
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 排水設備不符 <input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____						<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____						
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 原液量不足或變質 <input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____										
	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 連動裝置故障 <input type="checkbox"/> 控制盤故障 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____												
防火管理	<input type="checkbox"/> 符合（演練日期：_____） <input type="checkbox"/> 本場所免設防火管理人 <input type="checkbox"/> 未遴用防火管理人（含異動） <input type="checkbox"/> 未製定消防防護計畫（含共同、變更及施工） <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 <input type="checkbox"/> 未依消防防護計畫執行防火管理事項（上次演練日期：_____） <input type="checkbox"/> 防火管理人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 其他_____		防焰物品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 地毯 <input type="checkbox"/> 窗簾 <input type="checkbox"/> _____未使用防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 現場未設有應使用防焰標示之物品 <input type="checkbox"/> 本場所得免設防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 其他_____		其他設備	<input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合										
	<input type="checkbox"/> 符合（演練日期：_____） <input type="checkbox"/> 本場所免設防火管理人 <input type="checkbox"/> 未遴用防火管理人（含異動） <input type="checkbox"/> 未製定消防防護計畫（含共同、變更及施工） <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 <input type="checkbox"/> 未依消防防護計畫執行防火管理事項（上次演練日期：_____） <input type="checkbox"/> 防火管理人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 地毯 <input type="checkbox"/> 窗簾 <input type="checkbox"/> _____未使用防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 現場未設有應使用防焰標示之物品 <input type="checkbox"/> 本場所得免設防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合										
備註																	
簽名或蓋章	消防設備師（士）		管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員										

修正說明：本表未修正。

第二點附表一（修正前）

○ ○ ○ 消 防 局 消 防 安 全 檢 查 紀 錄 表

檢查種類	<input type="checkbox"/> 第一種 <input type="checkbox"/> 第三種	檢查類型	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他	檢查單位		檢查日期	年 月 日			
場所名稱				管理權人 姓名 (名稱)		國民身分證 統一編號				
地址	鄉鎮市區 路 段 巷 弄 號									
適用法令及條次		<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準（_____年_____月_____日發布或修正） <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章			<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法（55.07.16 發布） <input type="checkbox"/> 原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法					
滅火器	項別	檢查情形	警報設備	項別	檢查情形	消防搶救上必要設施	項別	檢查情形		
	（大型滅火器）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足（_____滅火效能值） <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他_____		火警警報設備 警報自動、手動	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 分區鳴動 <input type="checkbox"/> 一齊鳴動 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 探測器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 手動報警機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 報警標示燈故障 <input type="checkbox"/> 火警警鈴故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		連結送水管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用，設於_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	室內外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 符合（測試放水壓力_____kgf/cm ² ） <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 箱內裝備不足或損壞 <input type="checkbox"/> 消防栓箱操作障礙 <input type="checkbox"/> 水壓不足（_____kgf/cm ² ） <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 底閥故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		瓦自斯動漏氣報火警設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口（投入孔）標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足（_____m ³ ） <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 各樓層均設 <input type="checkbox"/> 十一樓以上設 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 撒水頭淨空間不足 <input type="checkbox"/> 查驗管拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 末端查驗閥放水壓力不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 符合（測試音壓_____dB） <input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 無法強制廣播 <input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足 <input type="checkbox"/> 音壓不足（_____dB） <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		緊急昇降排煙、進風特別安全梯間	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）機故障 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）量不足（_____m ³ /分） <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 排水設備不符 <input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		緊急電源	發電機 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 自動切換裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他_____		室內排煙設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙機故障 <input type="checkbox"/> 防火閘門故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 連動用探測器故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙總機（控制盤）故障 <input type="checkbox"/> 排煙量不足（_____m ³ /分） <input type="checkbox"/> 防煙區劃未設或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	泡沫滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 原液量不足或變質 <input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		蓄電池設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 電池組損壞 <input type="checkbox"/> 其他_____			緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	海龍、滅火設備、CO ₂	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 連動裝置故障 <input type="checkbox"/> 控制盤故障 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		避難逃生設備	出口標示燈 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 符合（應經實際通話測試） <input type="checkbox"/> 未設 <input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞 <input type="checkbox"/> 接頭未標示 <input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____	
				避難指示燈 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____						
	防火管理	<input type="checkbox"/> 符合（演練日期：_____） <input type="checkbox"/> 本場所免設防火管理人 <input type="checkbox"/> 未遴用防火管理人（含異動） <input type="checkbox"/> 未製定消防防護計畫（含共同、變更及施工） <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 <input type="checkbox"/> 未依消防防護計畫執行防火管理事項（上次演練日期：_____） <input type="checkbox"/> 防火管理人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 其他_____		防焰物品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 地毯 <input type="checkbox"/> 窗簾 <input type="checkbox"/> _____未使用防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 現場未設有應使用防焰標示之物品 <input type="checkbox"/> 本場所得免設防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 其他_____		其他設備	<input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	備註									
簽名或蓋章	消防設備師（士）		管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員			

○○○消防局公共危險物品製造儲存處理場所消防安全檢查紀錄表

一、基本資料									
檢查種類	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 聯合抽查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他						檢查日期	年 月 日	
場所名稱							檢查單位		
場所地址									
管理權人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話			
保安監督人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話			
二、公共危險物品場所位置、構造、設備檢查情形									
場所型態 檢查情形	製造 場所	儲存場所					處理場所		
		室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表二之一	附表二之二	附表二之三	附表二之四	附表二之五	附表二之六	附表二之七	附表二之八	附表二之九
三、公共危險物品場所消防安全設備檢查情形									
場所型態 檢查情形	製造 場所	儲存場所					處理場所		
		室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表一								
四、公共危險物品種類及數量				適用表格	附表二之十				
五、保安監督及安全管理									辦法
保安監督人	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任 <input type="checkbox"/> 解任未選任 <input type="checkbox"/> 不履行業務 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								47 條
消防防災計畫 (含廠區平面 配置圖)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未製定計畫 <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 未製作廠區平面配置圖並置於平常有人駐守處 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								47 條
自衛消防編組	<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未定期訓練(上次演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								47 條
安全管理	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 超過規定數量 <input type="checkbox"/> 未自主檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								46 條 46 條之 1 46 條之 2
備註									
簽章	管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員		

備註：

一、附表二之一至附表二之九為 1 場所 1 表，例如抽查某工廠內 1 處製造、2 處室外儲槽場所，則應有 1 張製造、2 張室外儲槽場所之抽查紀錄表。

二、本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正說明：

一、本表由現行附表六移列。

二、配合本注意事項表次調整，爰修正「二、公共危險物品場所位置、構造、設備檢查情形」及「四、公共危險物品種類及數量」與備註一所定之表次。

三、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法於一百十年十一月十日修正發布，增訂第四十六條之一及第四十六條之二製造、處理及儲存場所應遵循安全管理規定，爰修正「五、保安監督及安全管理」安全管理項目引用之條次。

四、本次修正業調整公共危險物品製造儲存處理場所檢查頻率為每年一次，並依實務編排進行抽查，爰刪除備註二相關文字。

第二點附表六（修正前）

○○○消防局公共危險物品製造儲存處理場所消防安全檢查紀錄表

一、基本資料									
檢 查 種 類	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 聯合抽查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他						檢 查 日 期	年 月 日	
場 所 名 稱							檢 查 單 位		
場 所 地 址									
管 理 權 人		國民身分證 統一編號		電 話		行 動 電 話			
保安監督人		國民身分證 統一編號		電 話		行 動 電 話			
二、公共危險物品場所位置、構造、設備檢查情形									
場所型態 檢查情形	製造 場所	儲存場所					處理場所		
		室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表六之1	附表六之2	附表六之3	附表六之4	附表六之5	附表六之6	附表六之7	附表六之8	附表六之9
三、公共危險物品場所消防安全設備檢查情形									
場所型態 檢查情形	製造 場所	儲存場所					處理場所		
		室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表一								
四、公共危險物品種類及數量				適用表格	附表六之10				
五、保安監督及安全管理								辦 法	
保安監督人	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任 <input type="checkbox"/> 解任未選任 <input type="checkbox"/> 不履行業務 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)							47 條	
消防防災計畫 (含廠區平面 配置圖)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未製定計畫 <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 未製作廠區平面配置圖並置於平常有人駐守處 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)							47 條	
自衛消防編組	<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未定期訓練(上次演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)							47 條	
安全管理	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 超過規定數量 <input type="checkbox"/> 未自主檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)							46 條	
備註									
簽章	管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員		

備註：

一、附表六之1至附表六之9為1場所1表，例如抽查某工廠內1處製造、2處室外儲槽場所，則應有1張製造、2張室外儲槽場所之抽查紀錄表。

二、達管制量30倍以上之場所，每半年至少檢查1次；達管制量以上未滿30倍之場所，每年至少檢查1次。每次前往檢查時，至少抽查該場所1處製造、儲存或處理場所，並紀錄檢查結果；下次前往檢查時，則應抽查不同場所。

三、本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品製造場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	13 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	14 條
構造	建築物構造 (含幫浦室) <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 其他(說明：_____)	15 條 1 項 1 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	15 條 1 項 2.3 款、2 項 1.3 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	15 條 1 項 2.4.5 款、2 項 1.2 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	15 條 1 項 6.7 款
	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 1 款
設備	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 1.2 款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 3-7 款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 9 款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 8 款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員
簽章			

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
 修正說明：本表由現行附表六之一移列，內容未修正。

公共危險物品製造場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	13 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	14 條
構造	建築物構造 (含幫浦室) <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 其他(說明：_____)	15 條 1 項 1 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	15 條 1 項 2.3 款、2 項 1.3 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	15 條 1 項 2.4.5 款、2 項 1.2 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	15 條 1 項 6.7 款
	設備	<input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)
設備	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 1.2 款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 3-7 款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 9 款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	16 條 1 項 8 款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員
簽章			

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 1 款、22 條本文、25 條 1 項 1 款、26 條本文、28 條本文 1 款
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 2 款、22 條本文、24 條 1 項 1 款、25 條 1 項 2 款、26 條本文、27 條 2 項、28 條本文 2 款
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立、專用 <input type="checkbox"/> 非一層建築物 <input type="checkbox"/> 高度不符 <input type="checkbox"/> 面積不符 <input type="checkbox"/> 未設於防火構造建築物第一或二層 <input type="checkbox"/> 相鄰設置 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 3-5 款、22 條本文、1.2 款、23 條 1 項 1 款、2 款 1.2.7 目、2 項本文、24 條 1 項本文、25 條 1 項本文、26 條 27 條、28 條本文 3 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 4 款 1 目、6.7 款、22 條本文、3.4 款、23 條 1 項 1 款、24 條 1 項 2 款、25 條 1 項 3 款、26 條 27 條、28 條本文 3-5 款
	出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 4 款 2 目、6.8.9 款、22 條本文、3.4 款、23 條 1 項 2 款、24 條 1 項 2 款、25 條 1 項 4.5 款、26 條 27 條、28 條本文 6.7 款
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 10.11 款、22 條本文、23 條 1 項 1 項本文、24 條 1 項 2 項、25 條 1 項本文、26 條 27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 12 款、22 條本文、23 條 1 項 1 項本文、24 條 1 項 2 項、25 條 1 項 2 項、26 條 27 條、28 條本文
設備	採光	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 13 款、22 條本文、23 條 1 項 1 項本文、24 條 1 項 2 項、25 條 1 項 2 項、26 條 27 條、28 條本文
	換氣	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 13.15 款、22 條本文、23 條 1 項 2 款 6 目、2 項本文、24 條 1 項 2 項、25 條 1 項 2 項、26 條 27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	21 條 4 款 3 目、14 款、22 條本文、23 條 1 項 1 項本文、24 條 1 項 2 項、25 條 2 項、27 條 2 項、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
修正說明：

- 一、本表由現行附表六之二移列。
- 二、配合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法增訂第二十五條第一項第四款及第五款與第二項規定，爰修正適用條文。
- 三、室內儲存場所防止流出構造之規定無需設置圍阻措施或防止流出措施，爰刪除相關規定。

公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 1 款、22 條本文、25 條 1 款、26 條、28 條本文、1 款
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 2 款、22 條本文、24 條 1 項 1 款、2 項、25 條 2 款、26 條、28 條本文、2 款
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立、專用 <input type="checkbox"/> 非一層建築物 <input type="checkbox"/> 高度不符 <input type="checkbox"/> 面積不符 <input type="checkbox"/> 未設於防火建築物第一或二層 <input type="checkbox"/> 相鄰設置 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 3-5 款、22 條本文、1.2 款、23 條 1 項 1 款、2 款、1.2.7 目、2 項本文、24 條 1 項、本文、2 款、2 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文、3 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款 1 目、6.7 款、22 條本文、3.4 款、23 條 1 項、2 項、24 條 1 項、2 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文、3-5 款
	出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、22 條本文、3.4 款、23 條 1 項、2 項、24 條 1 項、2 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文、6.7 款
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 10.11 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 12 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文
設備	採光	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文
	換氣	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13.15 款、22 條本文、23 條 1 項、2 款、2 項、24 條 1 項、25 條本文、26.27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款 3 目、14 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 1 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 4.5 款、31 條本文
構造	<input type="checkbox"/> 不潮濕、排水良好處	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 潮濕 <input type="checkbox"/> 排水不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 2 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 圍欄	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 區劃面積不當 <input type="checkbox"/> 間距不足 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 防止洩漏構造拆除或不當 <input type="checkbox"/> 防水布固定裝置拆除或不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 3 款、31 條本文. 1-4 款
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 6 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 容器堆積 <input type="checkbox"/> 分區儲存	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 堆積高度不符 <input type="checkbox"/> 分區儲存數量不符 <input type="checkbox"/> 分區走道寬度不符 <input type="checkbox"/> 堆有雜物 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 7.8 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 排水溝 <input type="checkbox"/> 分離槽	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	31 條 5 款
設備	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
 修正說明：本表由現行附表六之三移列，內容未修正。

公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 1 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 4.5 款、31 條本文
構造	<input type="checkbox"/> 不潮濕、排水良好處	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 潮濕 <input type="checkbox"/> 排水不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 2 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 圍欄	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 區劃面積不當 <input type="checkbox"/> 間距不足 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 防止洩漏構造拆除或不當 <input type="checkbox"/> 防水布固定裝置拆除或不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 3 款、31 條本文. 1-4 款
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 6 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 容器堆積 <input type="checkbox"/> 分區儲存	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 堆積高度不符 <input type="checkbox"/> 分區儲存數量不符 <input type="checkbox"/> 分區走道寬度不符 <input type="checkbox"/> 堆有雜物 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	30 條 7.8 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 排水溝 <input type="checkbox"/> 分離槽	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	31 條 5 款
設備	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果		辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離(槽與牆或槽與槽)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		33條1項、2款、2項本文、34條1項本文、2項本文
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 儲槽應設於儲槽專用室	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲槽設於儲槽專用室外 <input type="checkbox"/> 儲槽專用室非一層建築物 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條1項1款、2項本文、34條1項1款、2項本文
		<input type="checkbox"/> 儲槽構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條1項4.5款、2項本文、34條1項1款、2項本文
		<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條1項11.12款、2項本文、34條1項1款、2項本文、35條1項1款、2項之1、2款、3款、4款、5款、6款、7款、8款、9款、10款、11款、12款、13款、14款、15款、16款、17款、18款、19款、20款、21款、22款、23款、24款、25款、26款、27款、28款、29款、30款、31款、32款、33款、34款、35款、36款、37款、38款、39款、40款、41款、42款、43款、44款、45款、46款、47款、48款、49款、50款、51款、52款、53款、54款、55款、56款、57款、58款、59款、60款、61款、62款、63款、64款、65款、66款、67款、68款、69款、70款、71款、72款、73款、74款、75款、76款、77款、78款、79款、80款、81款、82款、83款、84款、85款、86款、87款、88款、89款、90款、91款、92款、93款、94款、95款、96款、97款、98款、99款、100款、101款、102款、103款、104款、105款、106款、107款、108款、109款、110款、111款、112款、113款、114款、115款、116款、117款、118款、119款、120款、121款、122款、123款、124款、125款、126款、127款、128款、129款、130款、131款、132款、133款、134款、135款、136款、137款、138款、139款、140款、141款、142款、143款、144款、145款、146款、147款、148款、149款、150款、151款、152款、153款、154款、155款、156款、157款、158款、159款、160款、161款、162款、163款、164款、165款、166款、167款、168款、169款、170款、171款、172款、173款、174款、175款、176款、177款、178款、179款、180款、181款、182款、183款、184款、185款、186款、187款、188款、189款、190款、191款、192款、193款、194款、195款、196款、197款、198款、199款、200款、201款、202款、203款、204款、205款、206款、207款、208款、209款、210款、211款、212款、213款、214款、215款、216款、217款、218款、219款、220款、221款、222款、223款、224款、225款、226款、227款、228款、229款、230款、231款、232款、233款、234款、235款、236款、237款、238款、239款、240款、241款、242款、243款、244款、245款、246款、247款、248款、249款、250款、251款、252款、253款、254款、255款、256款、257款、258款、259款、260款、261款、262款、263款、264款、265款、266款、267款、268款、269款、270款、271款、272款、273款、274款、275款、276款、277款、278款、279款、280款、281款、282款、283款、284款、285款、286款、287款、288款、289款、290款、291款、292款、293款、294款、295款、296款、297款、298款、299款、300款、301款、302款、303款、304款、305款、306款、307款、308款、309款、310款、311款、312款、313款、314款、315款、316款、317款、318款、319款、320款、321款、322款、323款、324款、325款、326款、327款、328款、329款、330款、331款、332款、333款、334款、335款、336款、337款、338款、339款、340款、341款、342款、343款、344款、345款、346款、347款、348款、349款、350款、351款、352款、353款、354款、355款、356款、357款、358款、359款、360款、361款、362款、363款、364款、365款、366款、367款、368款、369款、370款、371款、372款、373款、374款、375款、376款、377款、378款、379款、380款、381款、382款、383款、384款、385款、386款、387款、388款、389款、390款、391款、392款、393款、394款、395款、396款、397款、398款、399款、400款、401款、402款、403款、404款、405款、406款、407款、408款、409款、410款、411款、412款、413款、414款、415款、416款、417款、418款、419款、420款、421款、422款、423款、424款、425款、426款、427款、428款、429款、430款、431款、432款、433款、434款、435款、436款、437款、438款、439款、440款、441款、442款、443款、444款、445款、446款、447款、448款、449款、450款、451款、452款、453款、454款、455款、456款、457款、458款、459款、460款、461款、462款、463款、464款、465款、466款、467款、468款、469款、470款、471款、472款、473款、474款、475款、476款、477款、478款、479款、480款、481款、482款、483款、484款、485款、486款、487款、488款、489款、490款、491款、492款、493款、494款、495款、496款、497款、498款、499款、500款、501款、502款、503款、504款、505款、506款、507款、508款、509款、510款、511款、512款、513款、514款、515款、516款、517款、518款、519款、520款、521款、522款、523款、524款、525款、526款、527款、528款、529款、530款、531款、532款、533款、534款、535款、536款、537款、538款、539款、540款、541款、542款、543款、544款、545款、546款、547款、548款、549款、550款、551款、552款、553款、554款、555款、556款、557款、558款、559款、560款、561款、562款、563款、564款、565款、566款、567款、568款、569款、570款、571款、572款、573款、574款、575款、576款、577款、578款、579款、580款、581款、582款、583款、584款、585款、586款、587款、588款、589款、590款、591款、592款、593款、594款、595款、596款、597款、598款、599款、600款、601款、602款、603款、604款、605款、606款、607款、608款、609款、610款、611款、612款、613款、614款、615款、616款、617款、618款、619款、620款、621款、622款、623款、624款、625款、626款、627款、628款、629款、630款、631款、632款、633款、634款、635款、636款、637款、638款、639款、640款、641款、642款、643款、644款、645款、646款、647款、648款、649款、650款、651款、652款、653款、654款、655款、656款、657款、658款、659款、660款、661款、662款、663款、664款、665款、666款、667款、668款、669款、670款、671款、672款、673款、674款、675款、676款、677款、678款、679款、680款、681款、682款、683款、684款、685款、686款、687款、688款、689款、690款、691款、692款、693款、694款、695款、696款、697款、698款、699款、700款、701款、702款、703款、704款、705款、706款、707款、708款、709款、710款、711款、712款

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正說明：

一、本表由現行附表六之四移列。

二、配合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法增訂第三十三條第二項規定，爰修正適用條文。

公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離(槽與牆或槽與槽)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條2款、34條1項本文、2項本文
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲槽設於儲槽專用室以外 <input type="checkbox"/> 儲槽專用室非一層建築物 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條1款、34條1項1款、2項本文
	<input type="checkbox"/> 儲槽構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條4.5款、34條1項本文、2項本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條11.12款、34條1項3.4款、2項1款、35條1項1款2目之1.2、2款1目之3款、4款1目之1.2、2款
	出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條11.13.14款、34條1項5.6款、2項2款、35條1項1款2目之3.4、2款1目之3.4、2項1目之3.4、2項本文、2款
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條15.16款、34條1項8款、2項本文、35條1項1款2目之5.3目、2.3款、4款1目本文、2目之2、2項本文
設備	採光	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條17款、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6、2款1目本文、2項本文
	換氣	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條17款、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6.7、2.3款、4款1目本文、2項本文
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條6.7款、34條1項本文、2項本文
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35條1項1款1目、2款1目、3款、4款1目本文、2目之1
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋子拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條8款、34條1項本文、2項本文
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條9款、34條1項本文、2項本文
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	33條10款、34條1項本文、2項本文、36條
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法	
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 1 款、 39 條 1 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 廠區境界線距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 免設（無延燒之虞或設置防火牆、防火水幕） <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 2 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 相鄰儲槽間距	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 4 款、 39 條 1 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 3.13 款、 39 條 2 款、 3 款 1 目、 40 條	
構造	儲槽構造	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 5-9 款、 39 條 1 款、 40 條
		<input type="checkbox"/> 防液堤(分隔堤)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 19 款、 38 條、 39 條 4 款、 40 條
	幫浦室構造	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 1.2、 39 條 3 款本文
	出入口	<input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 3.4、 39 條 3 款 2.3 目
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 5.3 目、 39 條 3 款本文
設備	採光	<input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 6、 39 條 3 款本文
	換氣	<input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 6.7、 39 條 3 款本文
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體封阻設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 10 款、 11 款、 39 條 1 款、 40 條
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 13 款本文、 39 條第 3 款本文、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋子拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 12 款、 39 條 1 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 投入口之防止雨水設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 20 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 14 款、 39 條 1 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 15. 17 款、 39 條 1 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 18 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條	
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正說明：

一、本表由現行附表六之五移列。

二、配合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法修正第三十九條第三款，爰修正適用條文。

公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法		
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 1 款、 39 條 1 款、 40 條		
	<input type="checkbox"/> 廠區境界線距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 免設（無延燒之虞或設置防火牆及防火水幕） <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 2 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 相鄰儲槽間距	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 4 款、39 條 1 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 3、13 款、 39 條 2、3 款、 40 條		
構造	儲槽構造	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 5-9 款、39 條 1 款、40 條	
		<input type="checkbox"/> 防液堤(分隔堤)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 19 款、38 條、 39 條 4 款、 40 條	
	幫浦室構造	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 1.2	
		出入口	<input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 3.4
		防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不透透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 5、3 目
		採光	<input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 6
設備	換氣	<input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	35 條 1 項 1 款 2 目之 6.7	
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體封阻設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 10 款、11 款、 39 條 1 款、 40 條	
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 13 款 本文、40 條		
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋子拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 12 款、39 條 1 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 投入口之防止雨水設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 20 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 14 款、39 條 1 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 15、 17 款、39 條 1 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	37 條 18 款、40 條		
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條		
	簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法	
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 1 款、1 目、2-4 款、42 條 1.3 款、43 條本文	
構造	<input type="checkbox"/> 儲槽置於地下槽室	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 直接埋設地下 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 1 款、42 條 2 款、43 條 1 款	
	<input type="checkbox"/> 槽室結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 厚度不足 <input type="checkbox"/> 無適當防水措施 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 14 款、42 條 3 款、43 條本文	
	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 5.6 款、42 條 5-7 款、43 條本文	
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
	出入口	<input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
設備	採光	<input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
	換氣	<input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 防止可燃性蒸氣滯留措施 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 7.8.13 款、42 條 1.4 款、43 條本文、2 款
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電動機構造不符 <input type="checkbox"/> 電線保護措施拆除或不良 <input type="checkbox"/> 防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 <input type="checkbox"/> 電動機自動停止功能失效 <input type="checkbox"/> 與儲槽法蘭接合不良 <input type="checkbox"/> 未設於保護管內 <input type="checkbox"/> 檢測洩漏措施拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋子拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 9 款、42 條 1 款、43 條本文	
	<input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 11.12 款、42 條 1 款、43 條本文	
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條	
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正說明：

一、本表由現行附表六之六移列。

二、配合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第四十一條第八款刪除計量口規定、第十款第五目文字修正，爰修正檢查項目及檢查結果。

公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 1 款、 2-4 款、 42 條 1.3 款、 43 條本文
構造	建築物構造 (含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 儲槽置於地下槽室 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 直接埋設地下 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 1 款、 42 條 2 款、 43 條 1 款
	<input type="checkbox"/> 槽室結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 厚度不足 <input type="checkbox"/> 無適當防水措施 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 14 款、 42 條 3 款、 43 條本文
	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 5、6 款、42 條 5-7 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本 文
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、 42 條 1 款、43 條本文
防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本 文
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、 42 條 1 款、 43 條本文
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、 42 條 1 款、 43 條本文
	儲槽安全裝置 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 計量口 <input type="checkbox"/> 防止蒸氣滯留措施 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 7.8.13 款、 42 條 1.4 款、43 條本 文.2 款
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電動機構造不符 <input type="checkbox"/> 電線保護措施拆除或不良 <input type="checkbox"/> 防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 <input type="checkbox"/> 電動機自動停止功能失效 <input type="checkbox"/> 與儲槽凸緣接合不良 <input type="checkbox"/> 未設於保護管內 <input type="checkbox"/> 檢測洩漏措施拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本 文
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋子拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 9 款、 42 條 1 款、 43 條本文
	<input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	41 條 11.12 款、42 條 1 款、43 條本 文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 1 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 3 款 1-3 目、4 款 2 目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 3 款 4.5 目、4 款 4 目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 4 款 3 目
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 4 款 5 目
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正說明：本表由現行附表六之七移列，內容未修正。

公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 1 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 3 款 1-3 目、4 款 2 目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 3 款 4.5 目、4 款 4 目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 4 款 3 目
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	17 條 4 款 5 目
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文、1.2 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文、3.4 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
 修正說明：本表由現行附表六之八移列，內容未修正。

公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文、1.2 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文、3.4 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 符合 15-1 條免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	13 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 符合 15-1 條免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	14 條
	<input type="checkbox"/> 處理設備四周保留空地及固定	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15-1 條 3 項 3.4 款
構造	建築物構造 <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 1 款、15-1 條 1 項、2 項、3 項 1 款
	(含幫浦室) <input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 2.3 款、2 項 1.3 款、15-1 條 1 項、3 項 2 款、4 款 1 目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 2.4.5 款、2 項 1.2 款、15-1 條 1 項、3 項 4 款 2 目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 6.7 款、15-1 條 1 項、3 項 5 款
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 1 款
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 1.2 款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 3-7 款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 9 款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 8 款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正說明：本表由現行附表六之九移列，內容未修正。

公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 符合 15-1 條免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	13 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 符合 15-1 條免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	14 條
	<input type="checkbox"/> 處理設備四周保留空地及固定	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15-1 條 3 項 3.4 款
構造	建築物構造 <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 1 款、15-1 條 1 項、2 項、3 項 1 款
	(含幫浦室) <input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 2.3 款、2 項 1.3 款、15-1 條 1 項、3 項 2 款、4 款 1 目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 2.4.5 款、2 項 1.2 款、15-1 條 1 項、3 項 4 款 2 目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15 條 1 項 6.7 款、15-1 條 1 項、3 項 5 款
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 1 款
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 1.2 款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 3-7 款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 9 款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16 條 1 項 8 款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

第二點附表二之十（修正後）

公共危險物品種類及數量一覽表

[illegible]

修正說明：本表由現行附表六之十移列，內容未修正。

公共危險物品種類及數量一覽表

[illegible]

第二點附表三之一（修正後）

○○○消防局液化石油氣製造場所（分裝場）抽查紀錄表

檢 查 單 位					檢 查 日 期	____年____月____日	
場 所 名 稱		公 司 (商 業) 統 一 編 號			核 發 日 期	____年____月____日	
場 所 地 址							
設 置 儲 存 場 所	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備註：				儲存場所 字 號		
管 理 權 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期： ____年____月____日		電話：		
場 所 負 責 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期： ____年____月____日		電話：		
位 置 (安全距離)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 與第一類或第二類保護物安全距離未符規定說明： <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		滅 火 器	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 逾期未實施性能檢查 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
	安 全 管 理 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置儲存場所 <input type="checkbox"/> 查獲違規灌裝逾期容器共計____支，容器編號如下： <input type="checkbox"/> 查獲違規灌裝未標示合格處理場所商號或電話之容器(共計____支)。 <input type="checkbox"/> 查獲違規灌裝腐蝕變形或無法直立之容器(共計____支)。 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			消防安全設備	冷卻撤水設備 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
					防護設備 射水槍 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
					室外消防栓 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
		備 註					
簽 章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員		

修正說明：

一、本表由現行附表七之一移列。

二、配合本注意事項第二點修正說明二之文字用語，將「檢查」紀錄表修正為「抽查」紀錄表。

三、修正「消防安全設備」欄位中「藥劑過期」項目為「逾期未實施性能檢查」。

○○○消防局液化石油氣製造場所（分裝場）檢查紀錄表

檢 查 單 位				檢 查 日 期	____年____月____日	
場 所 名 稱		公 司（商 業）統一編 號		核 發 日 期	____年____月____日	
場 所 地 址						
設 置 儲 存 場 所	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備註：			儲存場所 字 號		
管 理 權 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：		
			____年____月____日			
場 所 負 責 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：		
			____年____月____日			
位 置 (安全距離)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 與第一類或第二類保護物安全距離未符規定 說明：		滅 火 器	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 藥劑過期 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足（滅火效能值） <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）		
	<input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）					
安 全 管 理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置儲存場所 <input type="checkbox"/> 查獲違規灌裝逾期容器共計_____支，容器 編號如下：		消 防 安 全 設 備	冷 卻 撇 水 設 備		
				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）		
				射 水 槍		
				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其 他 （ 說 明 ： _____）		
	<input type="checkbox"/> 查獲違規灌裝未標示合格處理場所商號或電 話之容器（共計_____支）。 <input type="checkbox"/> 查獲違規灌裝腐蝕變形或無法直立之容器 （共計_____支）。 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）			室 外 消 防 栓		
				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）		
			備 註			
簽 章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

○○○消防局液化石油氣儲存場所（容器儲存室）抽查紀錄表

檢 查 單 位			檢 查 日 期	_____年_____月_____日			
核 准 字 號			所 在 地 商 號				
可 供 儲 存 場 所 家 數			現 場 使 用 家 數				
場 所 地 址							
所 有 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	_____年_____月_____日			
構 造 、 設 備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 既設場所與第一類或第二類保護物距離免改善 <input type="checkbox"/> 未設有警戒標示或防爆型緊急照明設備 <input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報設備 <input type="checkbox"/> 未設置有效通風裝置 <input type="checkbox"/> 未採用不燃材料構造之地面一層建築物 <input type="checkbox"/> 容器未防止日光直射 <input type="checkbox"/> 未保持灌氣容器與殘氣容器分開儲存或重疊堆放 <input type="checkbox"/> 通路面積未達儲存場所面積 20% <input type="checkbox"/> 供瓦斯行使用面積未達 10m ² (或 6m ²) <input type="checkbox"/> 未保持周圍 2 公尺內嚴禁煙火或人員攜帶可產生火源之機具或設備、存放可燃性物質 <input type="checkbox"/> 避雷設備未符合 CNS12872 規定或未以接地方式達同等以上防護性能 <input type="checkbox"/> 與第一類或第二類保護物距離未符規定 說明： <input type="checkbox"/> 供 2 家以上使用者，未懸掛平面配置圖，或其註明之商號、面積、編號、數量與實際不符 <input type="checkbox"/> 放置逾期容器 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）		安 全 管 理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 查獲逾期容器共計_____支，容器編號如下： <input type="checkbox"/> 未設專人管理 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）			
				消 防 安 全 設 備	滅 火 器	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 逾期未實施性能檢查 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足（滅火效能值） <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）	
			備 註				
			簽 章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員		審核人員

修正說明：

- 一、本表由現行附表七之二移列。
- 二、配合本注意事項第二點修正說明二之文字用語，將「檢查」紀錄表修正為「抽查」紀錄表。
- 三、修正「消防安全設備」欄位中「藥劑過期」項目為「逾期未實施性能檢查」。

第二點附表七之二（修正前）

○○○消防局液化石油氣儲存場所（容器儲存室）檢查紀錄表

檢查單位			檢查日期	_____年_____月_____日	
核准字號			所在地商號		
可供儲存場所家數			現場使用家數		
場所地址					
所 有 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	_____年_____月_____日	
				電話：	
構造、設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 既設場所與第一類或第二類保護物距離免改善 <input type="checkbox"/> 未設有警戒標示或防爆型緊急照明設備 <input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報設備 <input type="checkbox"/> 未設置有效通風裝置 <input type="checkbox"/> 未採用不燃材料構造之地面一層建築物 <input type="checkbox"/> 容器未防止日光直射 <input type="checkbox"/> 未保持灌氣容器與殘氣容器分開儲存或重疊堆放 <input type="checkbox"/> 通路面積未達儲存場所面積 20% <input type="checkbox"/> 供瓦斯行使用面積未達 10m ² (或 6m ²) <input type="checkbox"/> 未保持周圍 2 公尺內嚴禁煙火或人員攜帶可產生火源之機具或設備、存放可燃性物質 <input type="checkbox"/> 避雷設備未符合 CNS12872 規定或未以接地方式達同等以上防護性能 <input type="checkbox"/> 與第一類或第二類保護物距離未符規定 說明： <input type="checkbox"/> 供 2 家以上使用者，未懸掛平面配置圖，或其註明之商號、面積、編號、數量與實際不符 <input type="checkbox"/> 放置逾期容器 <input type="checkbox"/> 其他（說明：_____）		安全管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 查獲逾期容器共計_____支，容器編號如下： <input type="checkbox"/> 未設專人管理 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 藥劑過期 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足（滅火效能值） <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
			備註		
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員		審核人員	

○○○消防局液化石油氣處理場所（瓦斯行）抽查紀錄表

檢 查 單 位			檢 查 日 期			____年____月____日					
場 所 名 稱			公 司 (商 業) 統一編號			核 發 日 期			____年____月____日		
場 所 地 址			設 置 儲存場所			備 註： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			儲 存 場 所 字 號		
管 理 權 人			姓名：			國民身分證統一編號：			出生日期： 年 月 日		
管 理 權 人			電 話								
構造、設備			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於建築物地面層 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之牆壁未使用防火構造或不燃材料 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分與其他使用部分之間隔牆未使用防火構造 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之樑及天花板未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 上層有樓層者，上層地板未使用防火構造；屋頂未使用防火構造或不燃材料 <input type="checkbox"/> 儲氣量達 80 公斤以上，未設置氣體漏氣警報器 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			消防安全設備			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 逾期未實施性能檢查 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足（滅火效能值） <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
安全管理			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置儲存場所或容器保管室 <input type="checkbox"/> 超量儲放瓦斯，總儲氣量為_____公斤 <input type="checkbox"/> 未定期申報供氣之容器串接使用場所名稱、地址、串接使用量及供應設備維護檢修情形等資料。 <input type="checkbox"/> 未於容器串接使用場所之燃氣導管完成竣工檢查後，將竣工檢查資料報請當地消防機關備查。 <input type="checkbox"/> 發現容器串接使用場所有下列情形，仍持續供氣： <input type="checkbox"/> 容器置於地下室 <input type="checkbox"/> 無嚴禁煙火標示或滅火器 <input type="checkbox"/> 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施 <input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報器 <input type="checkbox"/> 違反公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 2 規定 <input type="checkbox"/> 違規使用_____等火源 <input type="checkbox"/> 查獲未標示可供辨識之商號或電話之容器 <input type="checkbox"/> 查獲逾期容器共計_____支，容器編號如備註 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			備 註					
容器保管室（未設者免填）											
位置、構造、設備			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設有警戒標示或防爆型緊急照明設備 <input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣自動警報設備 <input type="checkbox"/> 未設置有效通風裝置 <input type="checkbox"/> 容器未防止日光直射 <input type="checkbox"/> 未有防止因容器翻倒、掉落引起衝擊或損傷閥之措施 <input type="checkbox"/> 與第 1 類或第 2 類保護物安全距離未符規定 <input type="checkbox"/> 未符合位於販賣場所同一建築基地之地面 1 層建築物規定 <input type="checkbox"/> 屋頂或屋簷非以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋或距離地面未滿 2.5 公尺 <input type="checkbox"/> 未符合四周應有牆壁之規定 <input type="checkbox"/> 牆壁或地板未使用防火構造 <input type="checkbox"/> 出入口未設置 30 分鐘以上防火時效之防火門			安全管理			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 人員攜帶可產生火源之機具或設備進入。 <input type="checkbox"/> 非場所專用 <input type="checkbox"/> 儲放逾期容器。 <input type="checkbox"/> 未保持灌氣容器與殘氣容器分開儲存或重疊堆放。		
簽 章			管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員		

修正說明：

一、本表由現行附表七之三移列。

二、配合本注意事項第二點修正說明二之文字用語，將「檢查」紀錄表修正為「抽查」紀錄表。

三、「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）前於一百零八年六月十一日修正第七十三條之一第四項規定，復於一百一十年十一月十日修正第六十九條之一及第七十三條之一第二項規定，現行「安全管理」欄位，增列「未定期申報供氣之容器串接使用場所名稱、地址、串接使用量及供應設備維護檢修情形等資料。」、「未於容器串接使用場所之燃氣導管完成竣工檢查後，將竣工檢查資料報請當地消防機關備查」、「發現容器串接使用場所所有下列情形，仍持續供氣：一、容器置於地下室。二、無嚴禁煙火標示或滅火器。三、使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施。四、未設置氣體漏氣警報器。五、違反公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 2 規定仍持續供氣。」等檢查項目，另「安全管理」欄位中「儲氣量八十公斤以上者，未設置氣體漏氣警報器」項目酌作文字修正，並修正「消防安全設備」欄位中「藥劑過期」項目為「逾期未實施性能檢查」。並調整各欄位排序方式。

四、管理辦法前於一百零六年五月八日修正發布時，已增訂第七十三條第二項容器保管室相關規定，惟尚未增列檢查項目之欄位，爰予新增。

五、管理辦法第六十九條第一款第二目之 3 規定略以，其上無樓層者，屋頂應為防火構造或以不燃材料建造。爰將現行「構造、設備」欄位之「屋頂未使用不燃材料」修正為「屋頂未使用防火構造或不燃材料」。

○○○消防局液化石油氣處理場所（瓦斯行）檢查紀錄表

檢 查 單 位					檢 查 日 期	____年____月____日	
場 所 名 稱			公司(商業) 統 一 編 號			核 發 日 期	____年____月____日
	<input type="checkbox"/> 限供辦公聯絡處所使用						
場 所 地 址							
設 置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備註：				儲 存 場 所		
儲 存 場 所					字 號		
管 理 權 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：		電話：		
			____年____月____日				
構 造、設 備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於建築物地面層 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之牆壁未使用防火構造或不燃材料 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分與其他使用部分之間隔牆未使用防火構造 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之樑及天花板未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 上層有樓層者，上層地板未使用防火構造；屋頂未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 儲氣量達 <u>八十</u> 公斤以上，未設置氣體漏氣警報器 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			安全管理	<input type="checkbox"/> _____.違 規 使 用 等火源 <input type="checkbox"/> 查獲未標示可供辨識之商號或電話之容器 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
				消防安全設備	滅火器	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
安 全 管 理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置儲存場所 <input type="checkbox"/> 超量儲放瓦斯，總儲氣量為_____公斤 <input type="checkbox"/> 發現容器串接使用場所所有情 形，仍持續供氣。 <input type="checkbox"/> 查獲逾期容器共計_____支，容器編號如下：			備 註			
簽 章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員		

○○○消防局鋼製液化石油氣容器檢驗機構抽查紀錄表

檢 查 單 位		檢 查 日 期		____年____月____日	
場 所 名 稱					
場 所 地 址					
管 理 權 人		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：
				____年____月____日	
場 所 負 責 人		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：
				____年____月____日	
儀器設備及安全設施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容器檢驗儀器設備及安全設施項目、數量及功能未符合規定 說明：_____ <input type="checkbox"/> 應校正之容器檢驗儀器設備未依規定辦理校正 說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	容器定期檢驗作業程序	收瓶及堆瓶	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示容器待驗區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
		第一次外觀檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行清洗污泥、油污工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測刮傷、腐蝕、凹痕等工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測容器本體底端與鋼裙底面間空隙工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
		殘氣回收	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 操作時，負壓未達到-20cmHg 以下 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
		卸容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無法執行卸容器閥 <input type="checkbox"/> 使用過之容器閥未銷毀或未將灌裝口破壞至無法使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
容器定期檢驗作業程序	洗淨及瀝乾	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行洗淨及瀝乾工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
	耐壓膨脹試驗	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率之測試，未能以壓力 30kg/cm ² 保持 30 秒 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率不合格判定基準不正確：計_____台機組判定有誤 <input type="checkbox"/> 檢驗數據紀錄及結果判定未一致 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
	除鏽作業	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行噴砂除鏽工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
	第二次外觀及內部檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行割傷（或銼傷）、腐蝕、凹痕之測定 <input type="checkbox"/> 未進行口基變形之測定 <input type="checkbox"/> 未進行內部檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
	重量檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 以 5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值在 1%以上 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			

容器定期檢驗作業程序	打刻鋼印	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 打刻鋼印之作業程序不符規定 <input type="checkbox"/> 容器瓶肩資料模糊不清，未補行打刻，使其易於辨識 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	監控系統	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 鏡頭功能損壞無法錄影 <input type="checkbox"/> 無法調閱最近 30 日內之錄影資料 <input type="checkbox"/> 網路連線功能中斷 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	油漆塗裝	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 塗裝、烘乾之作業程序不符合規定 <input type="checkbox"/> 容器表面之顏色未漆成灰色 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	教育訓練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無員工 6 個月內之訓練紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	裝容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行容器抽真空 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 專責檢驗人員、容器檢驗儀器設備異動時，未依限陳報 <input type="checkbox"/> 未依中央主管機關核定之收費項目及費額收取容器檢驗所需費用 <input type="checkbox"/> 登錄證書記載事項變更未申請變更 <input type="checkbox"/> 使用偽造合格標示 <input type="checkbox"/> 合格標示擅自流通		
	容器標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 合格標示內容故意登載不實 <input type="checkbox"/> 合格標示因人為疏失致登載不實 <input type="checkbox"/> 未依容器定期檢驗標準循序完成即製作合格標示 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	不合格容器處置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未填寫不合格表或填寫不實 <input type="checkbox"/> 未於每月 25 日前將次月之不合格容器預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀 <input type="checkbox"/> 未依限辦理不合格容器銷毀 <input type="checkbox"/> 壓毀時未製作不合格容器清冊供消防人員稽查 <input type="checkbox"/> 未依規定銷毀不合格容器且回流消費者使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	檢驗紀錄資料管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未依規定管制合格標示並記錄每日使用情形 <input type="checkbox"/> 檢驗結果未依規定確實登錄 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未依規定保存至少 5 年 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	備註			
	領瓶及堆置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示領瓶及堆置區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

修正說明：

本表原係依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第七十五條之一、第七十五條之二暨「液化石油氣容器檢驗場認可及管理要點」規定訂定；因應一百零八年十一月十三日修正公布「消防法」第十五條之四暨一百零九年五月十二日訂定發布「液化石油氣容器檢驗機構登錄及管理辦法」，爰修正本表內容如下：

一、本表由現行附表七之四移列。

二、現行「液化石油氣容器檢驗場檢查紀錄表」修正名稱為「鋼製液化石油氣容器檢驗機構抽查紀錄表」。

三、刪除「核發日期」欄位。

四、現行「基本設施及器具」欄位修正名稱為「儀器設備及安全設施」，其檢查項目配合酌作文字修正。

五、「卸容器閥」欄位之檢查項目新增「使用過之容器閥未銷毀或未將灌裝口破壞至無法使用」。

六、刪除「容器閥再檢驗」欄位。

七、「容器標示」欄位之檢查項目「未依容器檢驗作業基準循序完成即製作合格標示」修正為「未依容器定期檢驗標準循序完成即製作合格標示」。

八、現行「不合格容器(閥)處置」欄位修正名稱為「不合格容器處置」，其檢查項目「未於每月二十五日前將翌月之不合格容器(閥)預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀」修正為「未於每月二十五日前將次月之不合格容器預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀」。

九、「檢驗紀錄資料管理」欄位之檢查項目「檢驗紀錄未依規定保存至少六年」修正為「檢驗紀錄未依規定保存至少五年」。

十、「其他」欄位之檢查項目修正如下：

(一) 刪除「未提供可稽核查詢檢驗紀錄資料之資訊介面或文書處理軟體」、「未依規定辦理檢驗器具校正或校正不準確」、「未依限將每月液化石油氣容器定期檢驗結果統計表、液化石油氣容器檢驗場統計表、液化石油氣容器檢驗場購置新容器閥統計表於次月五日前陳報」、「未依限將每日容器檢驗資料於翌日中午前送內政部消防署或內政部指定之專業機構」、「檢驗器具項目數量少於原經認可數量」及「檢驗標準作業程序文件不符規定」。

(二) 新增「未依中央主管機關核定之收費項目及費額收取容器檢驗所需費用」。

(三) 「認可證書記載事項變更未申請變更」修正為「登錄證書記載事項變更未申請變更」，「容器檢驗人員、容器基本檢驗設施異動時，未依限陳報」修正為「專責檢驗人員、容器檢驗儀器設備異動時，未依限陳報」。

○○○消防局液化石油氣容器檢驗場檢查紀錄表

檢 查 單 位				檢 查 日 期	____年____月____日	
場 所 名 稱				核 發 日 期	____年____月____日	
場 所 地 址						
管 理 權 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：		
			____年____月____日			
場 所 負 責 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：		
			____年____月____日			
<div>基本設施及器具</div>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容器檢驗基本設施及器具項目、數量及功能未符合規定 說明：_____ <input type="checkbox"/> 應校正之容器檢驗器具未依規定辦理校正 說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)					
	<div>容器定期檢驗作業程序</div>	收瓶及堆瓶	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示容器待驗區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		第一次外觀檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行清洗污泥、油污工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測刮傷、腐蝕、凹痕等工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測容器本體底端與鋼裙底面間空隙工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		殘氣回收	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 操作時，負壓未達到-20cmHg 以下 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		卸容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無法執行卸容器閥 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		容器閥再檢驗	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未依規定進行外表檢驗及扭力測試 <input type="checkbox"/> 未依規定進行容器閥氣密試驗 <input type="checkbox"/> 未依規定進行安全裝置動作檢驗 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
<div>容器定期檢驗作業程序</div>	耐壓膨脹試驗	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率之測試，未能以壓力 30kg/cm ² 保持 30 秒 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率不合格判定基準不正確：計_____台機組判定有誤 <input type="checkbox"/> 檢驗數據紀錄及結果判定未一致 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	洗淨及瀝乾	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行洗淨及瀝乾工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	除鏽作業	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行噴砂除鏽工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	第二次外觀及內部檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行割傷（或銼傷）、腐蝕、凹痕之測定 <input type="checkbox"/> 未進行口基變形之測定 <input type="checkbox"/> 未進行內部檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	重量檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 以 5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值在 1%以上 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				

容器定期檢驗作業程序	打刻鋼印	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 打刻鋼印之作業程序不符規定 <input type="checkbox"/> 容器瓶肩資料模糊不清，未補行打刻，使其易於辨識 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	監控系統	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 鏡頭功能損壞無法錄影 <input type="checkbox"/> 無法調閱最近 30 日內之錄影資料 <input type="checkbox"/> 網路連線功能中斷 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	油漆塗裝	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 塗裝、烘乾之作業程序不符合規定 <input type="checkbox"/> 容器表面之顏色未漆成灰色 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	教育訓練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無員工六個月內之訓練紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	裝容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行容器抽真空 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 使用偽造合格標示 <input type="checkbox"/> 認可證書記載事項變更未申請變更 <input type="checkbox"/> 未提供可稽核查詢檢驗紀錄資料之資訊介面或文書處理軟體 <input type="checkbox"/> 合格標示擅自流通 <input type="checkbox"/> 未依規定辦理檢驗器具校正或校正不準確 <input type="checkbox"/> 未依限將每月液化石油氣容器定期檢驗結果統計表、液化石油氣容器檢驗場統計表、液化石油氣容器檢驗場購置新容器閥統計表於次月 5 日前陳報 <input type="checkbox"/> 未依限將每日容器檢驗資料於翌日中午前送內政部消防署或內政部指定之專業機構 <input type="checkbox"/> 容器檢驗人員、容器基本檢驗設施異動時，未依限陳報 <input type="checkbox"/> 檢驗器具項目數量少於原經認可數量 <input type="checkbox"/> 檢驗標準作業程序文件不符規定		
	容器標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 合格標示內容故意登載不實 <input type="checkbox"/> 合格標示因人為疏失致登載不實 <input type="checkbox"/> 未依容器檢驗作業基準循序完成即製作合格標示 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	不合格容器(閥)處置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未填寫不合格表或填寫不實 <input type="checkbox"/> 未於每月 25 日前將翌月之不合格容器(閥)預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀 <input type="checkbox"/> 未依限辦理不合格容器銷毀 <input type="checkbox"/> 壓毀時未製作不合格容器清冊供消防人員稽查 <input type="checkbox"/> 未依規定銷毀不合格容器且回流消費者使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	檢驗紀錄資料管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未依規定管制合格標示並記錄每日使用情形 <input type="checkbox"/> 檢驗結果未依規定確實登錄 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未依規定保存至少六年 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	領瓶及堆置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示領瓶及堆置區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	備註			
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

○○○消防局複合材料液化石油氣容器檢驗機構抽查紀錄表

檢 查 單 位		檢 查 日 期		____年__月__日			
場 所 名 稱							
場 所 地 址							
管 理 權 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：			
			____年__月__日				
場 所 負 責 人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：			
			____年__月__日				
儀器設備及安全設施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容器檢驗儀器設備及安全設施項目、數量及功能未符合規定 說明：_____ <input type="checkbox"/> 應校正之容器檢驗儀器設備未依規定辦理校正 說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)						
	容器定期檢驗作業程序	收瓶及堆瓶	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示容器待驗區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
		殘氣回收	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 操作時，絕對壓力小於 60cmHg <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
		卸容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無法執行卸容器閥 <input type="checkbox"/> 使用過之容器閥未銷毀或未將灌裝口破壞至無法使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
		外觀檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行清洗污泥、油污工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測複合材料擦傷、割傷、纖維損傷、剝離等工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	洗淨及瀝乾	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行洗淨及瀝乾工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)					
容器定期檢驗作業程序	內部檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行內膽與複合材料剝離面積之測定 <input type="checkbox"/> 未進行內膽裂縫、孔洞、凹痕之測定 <input type="checkbox"/> 未進行異物之測定 <input type="checkbox"/> 未進行內部檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)					
		耐壓試驗	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 試驗時未能以壓力 30kg/cm ² 保持 30 秒 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率不合格判定基準不正確：計_____台機組判定有誤 <input type="checkbox"/> 檢驗數據紀錄及結果判定未一致 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
			螺紋檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行內螺紋及其下方與內膽密封面是否有毛邊、裂紋或其他損傷之測定 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
				裝容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 固定容器之力量超過 7kg/cm ² <input type="checkbox"/> 容器閥旋進扭力未符規定(100±20Nm) <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
					洩漏試驗	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 充填壓力未達 20 kg/cm ² <input type="checkbox"/> 未以肥皂水等方式塗抹閥基座與內膽接合處。 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	

容器定期檢驗作業程序	容器標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 合格標示內容故意登載不實 <input type="checkbox"/> 合格標示因人為疏失致登載不實 <input type="checkbox"/> 未依容器定期檢驗標準循序完成即製作合格標示 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	監控系統	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 鏡頭功能損壞無法錄影 <input type="checkbox"/> 無法調閱最近 30 日內之錄影資料 <input type="checkbox"/> 網路連線功能中斷 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	不合格容器處置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未填寫不合格表或填寫不實 <input type="checkbox"/> 未於每月 25 日前將次月之不合格容器(閥)預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀 <input type="checkbox"/> 未依限辦理不合格容器銷毀 <input type="checkbox"/> 壓毀時未製作不合格容器清冊供消防人員稽查 <input type="checkbox"/> 未依規定銷毀不合格容器且回流消費者使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	教育訓練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無員工 6 個月內之訓練紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	檢驗紀錄資料管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未依規定管制合格標示並記錄每日使用情形 <input type="checkbox"/> 檢驗結果未依規定確實登錄 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未依規定保存至少 5 年 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 專責檢驗人員、容器檢驗儀器設備異動時，未依限陳報 <input type="checkbox"/> 未依中央主管機關核定之收費項目及費額收取容器檢驗所需費用 <input type="checkbox"/> 登錄證書記載事項變更未申請變更 <input type="checkbox"/> 使用偽造合格標示 <input type="checkbox"/> 合格標示擅自流通		
	領瓶及堆置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示領瓶及堆置區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	備註			
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

修正說明：

一、本表新增。

二、「液化石油氣容器檢驗機構登錄及管理辦法」於一百零九年五月十二日修正發布，其中檢驗機構檢驗容器種類分為鋼製容器及複合材料容器，配合上開規定修正，增訂本表。

第二點附表三之六 (修正後)

○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所抽查紀錄表

檢查單位				檢查日期	年 月 日	
場所資料	場所名稱			聯絡電話		
	負責人姓名		公司(商業)統一編號			
	場所地址					
管理權人姓名		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：		
				年 月 日		
管理權人戶籍地址				列管串接使用量		
液化石油氣使用量		項別	檢查項目			
超過 300 公斤至 1000 公斤	超過 120 公斤至 300 公斤	80 公斤至 120 公斤	嚴禁煙火標示及滅火器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示大小規格不符 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示字體破損不易辨識 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 滅火器逾期未實施性能檢查 <input type="checkbox"/> 滅火器配件損壞 <input type="checkbox"/> 滅火器數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 滅火器壓力不足
			容器位置	<input type="checkbox"/> 置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置) <input type="checkbox"/> 無通風裝置 <input type="checkbox"/> 其他		
			防止傾倒措施	<input type="checkbox"/> 有固定措施(鐵鍊、固定底座) <input type="checkbox"/> 無固定措施 <input type="checkbox"/> 其他		
			防止日光直射措施	<input type="checkbox"/> 有遮蔽 <input type="checkbox"/> 無遮蔽		
			氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 燃氣導管未固著於牆壁或地板 <input type="checkbox"/> 未由氣體燃料導管配管技術士安裝 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 未張貼施工標籤
			燃氣用軟管及燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 管線扭曲或纏繞 <input type="checkbox"/> 銜接處未設置防止脫落裝置 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 燃氣用軟管長度不得超過 1.8m <input type="checkbox"/> 燃氣用軟管最小彎曲半徑未達 110mm <input type="checkbox"/> 燃氣用軟管或燃氣導管未符國家標準
			氣體漏氣警報器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符
			用火設備安全距離(2m)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不符		
			自動緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除		<input type="checkbox"/> 未連動氣體漏氣裝置 <input type="checkbox"/> 其他
			容器置於屋外，應有柵欄、容器櫃、圍牆或頂蓋等設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置柵欄、容器櫃或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險) <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 未設置頂蓋(防止日光直接照射及雨水侵蝕容器) <input type="checkbox"/> 頂蓋距離地面未達 2.5 公尺以上
標示板標示緊急聯絡人姓名及電話	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 標示板大小不符 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 標示板內容不符			
右列違規情形，仍持續供氣(需填寫附表三之三)			<input type="checkbox"/> 容器置於地下室 <input type="checkbox"/> 無嚴禁煙火標示或滅火器 <input type="checkbox"/> 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施			<input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報器 <input type="checkbox"/> 違反公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 2 規定
備註						
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

備註：

1. 本表係依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 1 訂定。
2. 液化石油氣容器串接使用場所，係指液化石油氣容器「串接使用」之場所，如該場所之容器與燃氣設施採 1 對 1 方式連接(如燒烤店、小火鍋等場所)，則非上開辦法第 73 條之 1 所規範之場所。

修正說明：

「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」於一百十年十一月十日修正發布，配合上開規定修正，修正本表內容如下：

一、本表由現行附表八移列。

二、配合本注意事項第二點修正說明二之文字用語，將「檢查」紀錄表修正為「抽查」紀錄表。

三、增列「列管串接使用量」欄位，俾利實務管理。

四、「嚴禁煙火標示及滅火器」內容增列「逾期未實施性能檢查」項目、「防止傾倒措施」內容修正為有/無固定措施、「燃氣橡膠管及燃氣導管」項目修正為「燃氣用軟管及燃氣導管」；另刪除「書面陳報」及「每月自行檢查」二項別及其檢查項目。

五、刪除「與保護物之安全距離」項目，故原「300 公斤至 600 公斤」欄位及原「600 公斤至 1000 公斤」欄位合併修正為「超過 300 公斤至 1000 公斤」。

六、原「容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施」欄位修正為「容器置於屋外，應有柵欄、容器櫃、圍牆或頂蓋等設施」，並增訂「頂蓋距離地面未達二點五公尺以上」項目。

○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所檢查紀錄表

檢查單位				檢查日期	年 月 日	
場所資料	場所名稱			聯絡電話		
	公司(商業)統一編號					
	場所地址					
管理權人姓名		姓名：		國民身分證統一編號：		
管理權人戶籍地址						
液化石油氣使用量		項別	檢查項目			
超過600公斤至1000公斤	超過300公斤至600公斤	超過120公斤至300公斤	80公斤至120公斤	嚴禁煙火標示及滅火器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示大小規格不符 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示字體破損不易辨識 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 滅火器配件損壞 <input type="checkbox"/> 滅火器數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 滅火器壓力不足
				容器位置	<input type="checkbox"/> 置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置) <input type="checkbox"/> 無通風裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				防止傾倒措施	<input type="checkbox"/> 有固定裝置(鐵鍊、固定底座) <input type="checkbox"/> 無固定裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				防止日光直射措施	<input type="checkbox"/> 有遮蔽 <input type="checkbox"/> 無遮蔽	
				氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 燃氣導管未固著於牆壁或地板 <input type="checkbox"/> 未由氣體燃料導管配管技術士安裝 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 未張貼施工標籤
				燃氣橡膠管及燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 管線扭曲或纏繞 <input type="checkbox"/> 銜接處未設置防止脫落裝置 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管長度不得超過1.8m <input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管最小彎曲半徑未達110mm <input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管或燃氣導管未符國家標準
				氣體漏氣警報器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除	<input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他
				書面陳報	<input type="checkbox"/> 已陳報	<input type="checkbox"/> 未陳報
				每月自行檢查	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未依規定自行檢查	<input type="checkbox"/> 檢查資料未保存二年 <input type="checkbox"/> 其他
				用火設備安全距離(2m)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不符	
				自動緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除	<input type="checkbox"/> 未連動氣體漏氣裝置 <input type="checkbox"/> 其他
				容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置柵欄或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險) <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未設置頂蓋(防止日光直接照射及雨水侵蝕容器) <input type="checkbox"/> 頂蓋距離地面未達2.5m
標示板標示緊急聯絡人姓名及電話	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 標示板大小不符 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 標示板內容不符				
與保護物之安全距離		<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 安全距離 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定： <input type="checkbox"/> 安全距離不足 <input type="checkbox"/> 設置防爆牆) <input type="checkbox"/> 未設置防爆牆)				
右列違規情形，仍持續供氣(需填寫附表七之3)				<input type="checkbox"/> 容器置於地下室 <input type="checkbox"/> 無嚴禁煙火標示或滅火器 <input type="checkbox"/> 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施 <input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報器		
備註						
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

備註：

1. 本表係依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 1 訂定。
2. 液化石油氣容器串接使用場所，係指液化石油氣容器「串接使用」之場所，如該場所之容器與燃氣設施採 1 對 1 方式連接(如燒烤店、小火鍋等場所)，則非上開辦法第 73 條之 1 所規範之場所。

○○○消防局液化石油氣容器檢驗機構錄影監控系統抽查紀錄表

檢 查 單 位			檢 查 日 期	____年____月____日
場 所 名 稱				
檢 查 情 形	<input type="checkbox"/> 符合規定：抽查當日監控系統可清晰查看現場作業情形；調閱____月____日____時至____時、____日____時至____時之錄影資料，有資料可稽，另填報容器檢驗數____、____支，與實際檢驗數量相符。			
	<input type="checkbox"/> 不符合規定： <input type="checkbox"/> 抽查當日監控系統無法清晰查看現場作業情形。 <input type="checkbox"/> 調閱____月____日____時之錄影資料，發現無法看清錄影畫面。 <input type="checkbox"/> 調閱____月____日____時，查無錄影資料。 <input type="checkbox"/> 調閱____年____月____日監控系統錄影資料，填報容器檢驗數為____支，經查未確實執行容器耐壓膨脹試驗步驟，說明如下： <input type="checkbox"/> 實際執行容器耐壓膨脹試驗數量為____支，與報表所載不符。 <input type="checkbox"/> 同支容器有重複加壓試驗情形。說明：____。 <input type="checkbox"/> 容器耐壓膨脹試驗測試時間明顯不足。說明：____。 <input type="checkbox"/> 其他：____。 <input type="checkbox"/> 其他：____。			
不 合 格 情 形 之 後 續 處 理				
簽 章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員		審核人員

備註：

- 一、應抽查該公司連續二日之檢驗作業情形，並以「、」分隔填寫相關資料，並檢附錄影監控光碟。
- 二、如遇該公司休假，則檢查日期為休假日前、後一日（如 6 月 17 日休假，則應填寫 6 月 16 日、18 日之檢驗作業情形）。
- 三、消防機關應於每月終了後之翌月 10 日前將本附表連同附表三之八函報本署備查。

修正說明：

一、本表由現行附表十之一移列。

二、本表原係依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第七十五條之一、第七十五條之二暨「液化石油氣容器檢驗場認可及管理要點」規定訂定；因應一百零八年十一月十三日修正公布「消防法」第十五條之四暨一百零九年五月十二日訂定發布「液化石油氣容器檢驗機構登錄及管理辦法」，爰修正本表內容如下：

- (一) 原「液化石油氣容器檢驗場錄影監控系統檢查紀錄表」修正名稱為「液化石油氣容器檢驗機構錄影監控系統抽查紀錄表」。
- (二) 刪除「容器閥檢驗數」及「容器閥再檢驗」相關監控系統錄影資料檢查項目。
- (三) 備註二酌作文字修正，俾資明確。
- (四) 配合表次調整，爰修正備註三。

○○○消防局液化石油氣容器檢驗場錄影監控系統檢查紀錄表

檢 查 單 位			檢 查 日 期	____年____月____日
場 所 名 稱				
檢 查 情 形	<input type="checkbox"/> 符合規定：抽查當日監控系統可清晰查看現場作業情形；調閱____月____日____時至____時、____日____時至____時之錄影資料，有資料可稽，另填報容器檢驗數____、____支、容器閥檢驗數____、____只，與實際檢驗數量相符。 <input type="checkbox"/> 不符合規定： <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/>抽查當日監控系統無法清晰查看現場作業情形。 <input type="checkbox"/>調閱____月____日____時之錄影資料，發現無法看清錄影畫面。 <input type="checkbox"/>調閱____月____日____時，查無錄影資料。 <input type="checkbox"/>調閱____年____月____日監控系統錄影資料，填報容器檢驗數為____支，經查未確實執行容器耐壓膨脹試驗步驟，說明如下： <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/>實際執行容器耐壓膨脹試驗數量為____支，與報表所載不符。 <input type="checkbox"/>同支容器有重複加壓試驗情形。說明：____。 <input type="checkbox"/>容器耐壓膨脹試驗測試時間明顯不足。說明：____。 <input type="checkbox"/>其他：____。 </div> </div> <input type="checkbox"/> 調閱____年____月____日監控系統錄影資料，填報容器閥檢驗數為____只，經查未確實執行容器閥檢驗步驟，說明如下： <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/>未執行容器閥再檢驗步驟。 <input type="checkbox"/>實際執行容器閥再檢驗之數量與報表所載不符。說明：____。 <input type="checkbox"/>其他：____。 <input type="checkbox"/>其他：____。 </div>			
	不合格情形之後續處理			
簽 章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	

備註：

- 一、應抽查該公司連續二日之檢驗作業情形，並以「、」分隔填寫相關資料，並檢附錄影監控光碟。
- 二、如遇該公司休假，則檢查日期順延（如6月17日休假，則應填寫6月16日、18日之檢驗作業情形）。
- 三、消防機關應於每月終了後之翌月10日前將本附表連同附表十之2函報本署備查。

○○○消防局液化石油氣容器檢驗機構容器實重抽查紀錄表

檢查單位				檢查日期	____年____月____日			
場所名稱								
檢 查 情 形	抽測現場已完成檢驗裝訂合格標示之容器 50 支，容器重量資料如下：							
	合格標示號碼	容器號碼	標示重量	實際重量	合格標示號碼	容器號碼	標示重量	實際重量
	合格標示之「容器實重（含閥）」重量與實際測量不符____支。							
	簽 章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員		

備註：

- 一、消防機關應於每月終了後之翌月 10 日前將本附表連同附表三之七函報本署備查。
- 二、抽查 50 支經檢驗完成容器，並將相關數據資料確實抄錄於紀錄表中。
- 三、容器重量依各檢驗機構實際秤重之秤為準，除四捨五入進位因素外，合格標示所載容器實重與實際秤重重量誤差範圍不得超過 20 公克。

修正說明：

一、本表由現行附表十之二移列。

二、本表原係依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第七十五條之一、第七十五條之二暨「液化石油氣容器檢驗場認可及管理要點」規定訂定；因應一百零八年十一月十三日修正公布「消防法」第十五條之四暨一百零九年五月十二日訂定發布「液化石油氣容器檢驗機構登錄及管理辦法」，爰修正本表內容如下：

- (一) 現行「液化石油氣容器檢驗場容器實重抽查紀錄表」修正名稱為「液化石油氣容器檢驗機構容器實重抽查紀錄表」。
- (二) 檢查單位由執行人員填寫，爰刪除「第 救災救護大隊」及「檢查小組 分隊」欄位。
- (三) 液化石油氣容器可分鋼製液化石油氣容器及複合材料液化石油氣容器，爰「鋼瓶號碼」修正為「容器號碼」。
- (四) 配合表次調整，修正備註一文字。
- (五) 一百零六年十一月六日內政部危險物品管理法令執法疑義研討會提案六會議紀錄略以，為避免消防機關檢查過程對於重量誤差值之認定產生爭議，統一規定容器標示重量與實際秤重重量誤差範圍不得超過二十公克，爰配合修正備註三。

○○○消防局液化石油氣容器檢驗場容器實重抽查紀錄表

檢查單位	第 救災救護大隊			<input type="checkbox"/> 檢查小組		分隊	
場所名稱				檢查日期	____年____月____日		
檢 查 情 形	抽測現場已完成檢驗裝訂合格標示之容器 50 支，容器重量資料如下：						
	合格標示號碼	鋼瓶號碼	標示重量	實際重量	合格標示號碼	鋼瓶號碼	標示重量
	合格標示之「容器實重（含閥）」重量與實際測量不符____支。						
	簽 章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

備註：

- 一、消防機關應於每月終了後之翌月 10 日前將本附表連同附表十之 1 函報本署備查。
- 二、抽查 50 支經檢驗完成容器，並將相關數據資料確實抄錄於紀錄表中。
- 三、容器重量依各檢驗場實際秤重之秤為準，除 4 捨 5 入近位因素外，合格標示所載容器實重與實際秤重重量不得有誤差。

○○○消防局爆竹煙火製造場所抽查紀錄表

基本資料	檢查類別	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 封存前檢查 <input type="checkbox"/> 其他()				檢查日期	年 月 日	
	場所名稱					檢查單位		
	代 表 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
	場所地址							
	製造許可字號					核發日期	年 月 日	
	現 場 負 責 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
	防 火 管 理 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
	爆 竹 煙 火 監 督 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
位置	安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 場內建築物間安全距離不足 <input type="checkbox"/> 有火藥區內建築物與廠區外鄰近場所安全距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆不符合規定 <input type="checkbox"/> 防火牆不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)						
		構造、設備	作業區	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立之一層建築物 <input type="checkbox"/> 門窗與鄰棟建築物相互對開 <input type="checkbox"/> 牆壁、屋頂及天花板未以不燃材料建造 <input type="checkbox"/> 作業室未設二處門以上 <input type="checkbox"/> 作業室門寬小於 1.5 公尺、門高低於 2 公尺，或門未分別通向屋外 <input type="checkbox"/> 窗材不符合規定 <input type="checkbox"/> 窗臺設置障礙物，或高於地面 60 公分 <input type="checkbox"/> 門窗無法向外推開，或其配件非銅質或不易產生火花之金屬 <input type="checkbox"/> 作業室周圍水溝未設或未清理 <input type="checkbox"/> 廢藥沈澱池不符合規定 <input type="checkbox"/> 人行道未鋪設水泥或柏油路面 <input type="checkbox"/> 傳動機械等設施不符合規定 <input type="checkbox"/> 照明器具或其開關不符合規定 <input type="checkbox"/> 馬達或其開關、啟動設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 配電線路或其電力總開關不符合規定 <input type="checkbox"/> 避雷設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 烘藥設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 壓藥室、填土室、配藥室、裝藥室、篩藥室、造粒室，其相互間及與其他作業室、倉庫等未以擋牆隔離或其建築構造不符合規定 <input type="checkbox"/> 曬藥架(盤)等不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)				
				構造、設備	庫儲區	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非不燃性材料建造之一層建築物 <input type="checkbox"/> 屋頂及天花板未使用輕質隔熱性材料 <input type="checkbox"/> 地面非水泥粉光或磨石子地，或未鋪木質墊板 <input type="checkbox"/> 木質地板未距地面 10 公分以上，或其鐵釘外露 <input type="checkbox"/> 儲放原料、半成品或成品未距牆面 5 公分以上 <input type="checkbox"/> 倉庫前未鋪設水泥光面地坪，或門口未設置棕墊或塑膠墊 <input type="checkbox"/> 門無法向外開啟，或其配件非銅質或不易產生火花之金屬 <input type="checkbox"/> 使用馬達或動力設備 <input type="checkbox"/> 設置於潮濕地面 <input type="checkbox"/> 窗戶及出入口未有防盜措施 <input type="checkbox"/> 安全監控設施未設或功能異常 <input type="checkbox"/> 儲存火藥量超過 5 公噸或總重量超過 25 公噸者，未以隔間牆區劃分隔，或隔間牆構造不符合規定 <input type="checkbox"/> 倉庫通路面積未佔樓地板面積 20% 以上 <input type="checkbox"/> 專業爆竹煙火與未經個別認可合格之一般爆竹煙火未分室儲存 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)		
構造、設備	無火藥區	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無火藥區構造、設備未依建築法及相關法規規定辦理 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)						

安全管理	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 場內搬運不符合規定 <input type="checkbox"/> 有火藥區與無火藥區間未設有效境界柵欄或警告標示 <input type="checkbox"/> 未標示最高工作人數、原料及半成品或成品之限量、設備、物品之配置及作業程序等事項 <input type="checkbox"/> 作業區機械設備等放置，妨礙緊急避難路線，或非作業必需品，存放作業區內 <input type="checkbox"/> 作業區之工作臺未以平滑不粗糙之木板為之，上鋪銅皮或橡皮等 <input type="checkbox"/> 發火金屬物及非作業用器具放置臺面 <input type="checkbox"/> 浮藥未隨時清理，或未於每日下班前澈底清理 <input type="checkbox"/> 有火藥區未嚴禁與作業無關之人員進入 <input type="checkbox"/> 工作人員未佩帶識別證或服裝等不符合規定 <input type="checkbox"/> 進入有火藥區之機動車輛，排氣口未有防焰裝置，或與各作業室及倉庫未保持 8 公尺以上之距離；或停放時，未完全熄火 <input type="checkbox"/> 攜帶有產生煙火之虞之物品進入有火藥區，或未置專人嚴加管制 <input type="checkbox"/> 有火藥區 50 公尺以內，使用木材或木炭類等燃料，或有煙囪者，未設防焰罩 <input type="checkbox"/> 原料未分類、分室儲存，或已配之火藥，未於每日下班前，儲存於配藥室內 <input type="checkbox"/> 不合格之原料、半成品或成品，未隨時清理、處置，或儲存於倉庫或配藥室內 <input type="checkbox"/> 原料稱量、取用、盛裝等不符合規定 <input type="checkbox"/> 進出倉庫之原料、半成品或成品未建卡隨時登記，並註明其儲存數量 <input type="checkbox"/> 庫儲區通風、溫度、濕度不符合規定 <input type="checkbox"/> 放置包裝用餘材料，或其他易燃易爆物品 <input type="checkbox"/> 使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業 <input type="checkbox"/> 儲存 1 年以上者，未檢查有無異常現象 <input type="checkbox"/> 作業人員未每半年施以 4 小時以上安全講習，並記錄存查 <input type="checkbox"/> 作業區之壓藥室、填土室、配藥室、裝藥室、篩藥室，地面未加鋪木質方格墊板，或未保持濕潤；或未加鋪導電橡膠墊 <input type="checkbox"/> 作業使用之器具、容器，或壓藥、裝藥之模具，或壓藥機桿頭不符合規定 <input type="checkbox"/> 裝(壓)藥作業時，未避免金屬類間強烈震動、撞擊或磨擦 <input type="checkbox"/> 作業室之機械數量不符合規定 <input type="checkbox"/> 配藥、篩藥作業不符合規定 <input type="checkbox"/> 製造爆竹煙火工作人員之配置及藥量不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 已投保(投保日期：____年____月____日) <input type="checkbox"/> 本場所無須投保公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 投保期限逾期 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)
	爆竹煙火監督 <input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：_____) 爆竹煙火監督人姓名：_____ 證書字號：_____ 證書核發日期：_____ <input type="checkbox"/> 本場所免設爆竹煙火監督人 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任爆竹煙火監督人(含異動) <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 未訂定安全防護計畫 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未依規定事項訂定 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容與實際狀況不符 <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組演練 (上次演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 未依安全防護計畫執行爆竹煙火安全管理上必要之業務 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未包括場所位置圖、逃生避難圖及平面圖 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	成品倉庫爆竹煙火清查 1. 型式認可樣品型式認可申請 <input type="checkbox"/> 現場無型式認可樣品 <input type="checkbox"/> 現場仍有型式認可樣品。原因：_____ 2. 認可標示張貼 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 未依規定方式張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 認可標示流水號錯誤張貼		
	其他 <input type="checkbox"/> 不符合項目 <input type="checkbox"/> 於成品倉庫內進行火藥配製、爆竹煙火製造或成品、半成品加工、修補 <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未監督張貼認可標示作業 <input type="checkbox"/> 未對首次辦理張貼認可標示作業人員進行講習，或未對作業人員辦理複訓 <input type="checkbox"/> 未建立作業人員名冊 <input type="checkbox"/> 作業人員未配帶識別證 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
備註			
簽章	代表人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

修正說明：本表由現行附表十一之一移列，名稱酌作文字修正。

○○○消防局爆竹煙火製造場所檢查紀錄表

基本資料	檢查類別	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 封存前檢查 <input type="checkbox"/> 其他()			檢查日期	年 月 日	
	場所名稱				檢查單位		
	代 表 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話
	場所地址						
	製造許可字號				核發日期	年 月 日	
	現 場 負 責 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話
	防 火 管 理 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話
爆 竹 煙 火 監 督 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
位置	安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 場內建築物間安全距離不足 <input type="checkbox"/> 有火藥區內建築物與廠區外鄰近場所安全距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆不符合規定 <input type="checkbox"/> 防火牆不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)					
		構造、設備	作業區	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立之一層建築物 <input type="checkbox"/> 門窗與鄰棟建築物相互對開 <input type="checkbox"/> 牆壁、屋頂及天花板未以不燃材料建造 <input type="checkbox"/> 作業室未設二處門以上 <input type="checkbox"/> 作業室門寬小於 1.5 公尺、門高低於 2 公尺，或門未分別通向屋外 <input type="checkbox"/> 窗材不符合規定 <input type="checkbox"/> 窗臺設置障礙物，或高於地面 60 公分 <input type="checkbox"/> 門窗無法向外推開，或其配件非銅質或不易產生火花之金屬 <input type="checkbox"/> 作業室周圍水溝未設或未清理 <input type="checkbox"/> 廢藥沈澱池不符合規定 <input type="checkbox"/> 人行道未鋪設水泥或柏油路面 <input type="checkbox"/> 傳動機械等設施不符合規定 <input type="checkbox"/> 照明器具或其開關不符合規定 <input type="checkbox"/> 馬達或其開關、啟動設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 配電線路或其電力總開關不符合規定 <input type="checkbox"/> 避雷設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 烘藥設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 壓藥室、填土室、配藥室、裝藥室、篩藥室、造粒室，其相互間及與其他作業室、倉庫等未以擋牆隔離或其建築構造不符合規定 <input type="checkbox"/> 曬藥架(盤)等不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)			
構造、設備	庫儲區			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非不燃性材料建造之一層建築物 <input type="checkbox"/> 屋頂及天花板未使用輕質隔熱性材料 <input type="checkbox"/> 地面非水泥粉光或磨石子地，或未鋪木質墊板 <input type="checkbox"/> 木質地板未距地面 10 公分以上，或其鐵釘外露 <input type="checkbox"/> 儲放原料、半成品或成品未距牆面 5 公分以上 <input type="checkbox"/> 倉庫前未鋪設水泥光面地坪，或門口未設置棕墊或塑膠墊 <input type="checkbox"/> 門無法向外開啟，或其配件非銅質或不易產生火花之金屬 <input type="checkbox"/> 使用馬達或動力設備 <input type="checkbox"/> 設置於潮濕地面 <input type="checkbox"/> 窗戶及出入口未有防盜措施 <input type="checkbox"/> 安全監控設施未設或功能異常 <input type="checkbox"/> 儲存火藥量超過 5 公噸或總重量超過 25 公噸者，未以隔間牆區劃分隔，或隔間牆構造不符合規定 <input type="checkbox"/> 倉庫通路面積未佔樓地板面積 20% 以上 <input type="checkbox"/> 專業爆竹煙火與未經個別認可合格之一般爆竹煙火未分室儲存 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)			
		構造、設備	無火藥區	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無火藥區構造、設備未依建築法及相關法規規定辦理 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)			

安全管理	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 場內搬運不符合規定 <input type="checkbox"/> 有火藥區與無火藥區間未設有效境界柵欄或警告標示 <input type="checkbox"/> 未標示最高工作人數、原料及半成品或成品之限量、設備、物品之配置及作業程序等事項 <input type="checkbox"/> 作業區機械設備等放置，妨礙緊急避難路線，或非作業必需品，存放作業區內 <input type="checkbox"/> 作業區之工作臺未以平滑不粗糙之木板為之，上鋪銅皮或橡皮等 <input type="checkbox"/> 發火金屬物及非作業用器具放置臺面 <input type="checkbox"/> 浮藥未隨時清理，或未於每日下班前澈底清理 <input type="checkbox"/> 有火藥區未嚴禁與作業無關之人員進入 <input type="checkbox"/> 工作人員未佩帶識別證或服裝等不符合規定 <input type="checkbox"/> 進入有火藥區之機動車輛，排氣口未有防焰裝置，或與各作業室及倉庫未保持 8 公尺以上之距離；或停放時，未完全熄火 <input type="checkbox"/> 攜帶有產生煙火之虞之物品進入有火藥區，或未置專人嚴加管制 <input type="checkbox"/> 有火藥區 50 公尺以內，使用木材或木炭類等燃料，或有煙囪者，未設防焰罩 <input type="checkbox"/> 原料未分類、分室儲存，或已配之火藥，未於每日下班前，儲存於配藥室內 <input type="checkbox"/> 不合格之原料、半成品或成品，未隨時清理、處置，或儲存於倉庫或配藥室內 <input type="checkbox"/> 原料稱量、取用、盛裝等不符合規定 <input type="checkbox"/> 進出倉庫之原料、半成品或成品未建卡隨時登記，並註明其儲存數量 <input type="checkbox"/> 庫儲區通風、溫度、濕度不符合規定 <input type="checkbox"/> 放置包裝用餘材料，或其他易燃易爆物品 <input type="checkbox"/> 使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業 <input type="checkbox"/> 儲存 1 年以上者，未檢查有無異常現象 <input type="checkbox"/> 作業人員未每半年施以 4 小時以上安全講習，並記錄存查 <input type="checkbox"/> 作業區之壓藥室、填土室、配藥室、裝藥室、篩藥室，地面未加鋪木質方格墊板，或未保持濕潤；或未加鋪導電橡膠墊 <input type="checkbox"/> 作業使用之器具、容器，或壓藥、裝藥之模具，或壓藥機桿頭不符合規定 <input type="checkbox"/> 裝(壓)藥作業時，未避免金屬類間強烈震動、撞擊或磨擦 <input type="checkbox"/> 作業室之機械數量不符合規定 <input type="checkbox"/> 配藥、篩藥作業不符合規定 <input type="checkbox"/> 製造爆竹煙火工作人員之配置及藥量不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 已投保(投保日期：____年____月____日) <input type="checkbox"/> 本場所無須投保公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 投保期限逾期 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)
	爆竹煙火監督 <input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：____) 爆竹煙火監督人姓名：____ 證書字號：____ 證書核發日期：____ <input type="checkbox"/> 本場所免設爆竹煙火監督人 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任爆竹煙火監督人(含異動) <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 未訂定安全防護計畫 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未依規定事項訂定 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容與實際狀況不符 <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組演練 (上次演練日期：____) <input type="checkbox"/> 未依安全防護計畫執行爆竹煙火安全管理上必要之業務 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未包括場所位置圖、逃生避難圖及平面圖 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	成品倉庫爆竹煙火清查 1. 型式認可樣品型式認可申請 <input type="checkbox"/> 現場無型式認可樣品 <input type="checkbox"/> 現場仍有型式認可樣品。原因：_____ 2. 認可標示張貼 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 未依規定方式張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 認可標示流水號錯誤張貼		
	其他 <input type="checkbox"/> 不符合項目 <input type="checkbox"/> 於成品倉庫內進行火藥配製、爆竹煙火製造或成品、半成品加工、修補 <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未監督張貼認可標示作業 <input type="checkbox"/> 未對首次辦理張貼認可標示作業人員進行講習，或未對作業人員辦理複訓 <input type="checkbox"/> 未建立作業人員名冊 <input type="checkbox"/> 作業人員未配帶識別證 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
備註			
簽章	代表人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

○○○消防局爆竹煙火儲存場所抽查紀錄表

基本資料	檢查類別	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 封存前檢查 <input type="checkbox"/> 其他()			檢查日期	年 月 日		
	場所名稱					檢查單位		
	代表人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話	
	場所地址							
	現 場 負 責 人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話	
	防 火 管 理 人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話	
爆竹煙火 監 督 人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話		
位置、構造、設備	舞臺煙火以外之專業爆竹煙火及摔炮類一般爆竹煙火	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 總火藥量超過5公噸或總重量超過25公噸 <input type="checkbox"/> 與鄰近場所安全距離不足 <input type="checkbox"/> 設置於潮濕地面 <input type="checkbox"/> 非鋼筋混凝土造或磚造之一層建築物 <input type="checkbox"/> 未設置2道門板，或外層非厚度3公釐以上之30分鐘以上防火時效之防火門，或內外門板未均有防盜措施 <input type="checkbox"/> 四周牆壁、地板，未以厚度10公分以上之鋼筋混凝土或20公分以上之加強磚造建造 <input type="checkbox"/> 未設2個以上之通風孔，並護以鐵絲網，或通風孔之寬度在20公分以上者，未每隔5公分加設直徑1公分之鐵柵 <input type="checkbox"/> 周圍未設置排水溝 <input type="checkbox"/> 周圍牆壁、地板、天花板，裝置有易生火花之金屬板 <input type="checkbox"/> 未設置溫度計、溼度計 <input type="checkbox"/> 照明設備、配線等不符合規定 <input type="checkbox"/> 避雷設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設土堤或擋牆；或儲存總火藥量2公噸以上或總重量10公噸以上者，未設土堤 <input type="checkbox"/> 安全監控設施未設或功能異常 <input type="checkbox"/> 儲存場所通路面積未佔樓地板面積20%以上 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)			公共意外責任險	<input type="checkbox"/> 已投保(投保日期： 年 月 日) <input type="checkbox"/> 本場所無須投保公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 投保期限逾期 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)		
		爆竹煙火監督	<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：) 爆竹煙火監督人姓名： 證書字號： 證書核發日期： <input type="checkbox"/> 本場所免設爆竹煙火監督人 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任爆竹煙火監督人(含異動) <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 未訂定安全防護計畫 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未依規定事項訂定 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容與實際狀況不符 <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 (上次演練日期：) <input type="checkbox"/> 未依安全防護計畫執行爆竹煙火安全管理上必要之業務 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未包括場所位置圖、逃生避難圖及平面圖 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)					
			成品倉庫爆竹煙火清查	1. 型式認可樣品型式認可申請 <input type="checkbox"/> 現場無型式認可樣品 <input type="checkbox"/> 現場仍有型式認可樣品。原因： 2. 認可標示張貼 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 未依規定方式張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 認可標示流水號錯誤張貼				
				其他	<input type="checkbox"/> 不符合項目 <input type="checkbox"/> 於成品倉庫內進行火藥配製、爆竹煙火製造或成品、半成品加工、修補 <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未監督張貼認可標示作業 <input type="checkbox"/> 未對首次辦理張貼認可標示作業人員進行講習，或未對作業人員辦理複訓 <input type="checkbox"/> 未建立作業人員名冊 <input type="checkbox"/> 作業人員未配帶識別證 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)			
安全管理	摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未建檔登記，每日詳載其儲存數量 <input type="checkbox"/> 未分類放置 <input type="checkbox"/> 未禁止非工作人員或攜帶會產生火源之機具設備進入 <input type="checkbox"/> 放置包裝用餘材料，或其他易燃易爆物品 <input type="checkbox"/> 使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業 <input type="checkbox"/> 儲存1年以上者，未檢查有無異常現象 <input type="checkbox"/> 未設置防盜措施 <input type="checkbox"/> 通風、溫度、濕度不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)			備註			
簽章	代表人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員			

修正說明：本表由現行附表十一之二移列，名稱酌作文字修正。

○○○消防局爆竹煙火儲存場所檢查紀錄表(達管制量以上)

基本資料	檢查類別	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 封存前檢查 <input type="checkbox"/> 其他()			檢查日期	年 月 日			
	場所名稱					檢查單位			
	代表人			國民身分證 統一編號			電話		
	場所地址								
	現負場人			國民身分證 統一編號			電話		
	防管火人			國民身分證 統一編號			電話		
位置、構造、設備	爆竹煙火監督人			國民身分證 統一編號			電話		
	舞臺煙火以外之專業爆竹煙火及摔炮類一般爆竹煙火	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 總火藥量超過 5 公噸或總重量超過 25 公噸 <input type="checkbox"/> 與鄰近場所安全距離不足 <input type="checkbox"/> 設置於潮濕地面 <input type="checkbox"/> 非鋼筋混凝土造或磚造之一層建築物 <input type="checkbox"/> 未設置 2 道門板，或外層非厚度 3 公釐以上之 30 分鐘以上防火時效之防火門，或內外門板未均有防盜措施 <input type="checkbox"/> 四周牆壁、地板，未以厚度 10 公分以上之鋼筋混凝土或 20 公分以上之加強磚造建造 <input type="checkbox"/> 未設 2 個以上之通風孔，並護以鐵絲網，或通風孔之寬度在 20 公分以上者，未每隔 5 公分加設直徑 1 公分之鐵柵 <input type="checkbox"/> 周圍未設置排水溝 <input type="checkbox"/> 周圍牆壁、地板、天花板，裝置有易生火花之金屬板 <input type="checkbox"/> 未設置溫度計、溼度計 <input type="checkbox"/> 照明設備、配線等不符合規定 <input type="checkbox"/> 避雷設備不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設土堤或擋牆；或儲存總火藥量 2 公噸以上或總重量 10 公噸以上者，未設土堤 <input type="checkbox"/> 安全監控設施未設或功能異常 <input type="checkbox"/> 儲存場所通路面積未佔樓地板面積 20% 以上 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				公共意外責任險		<input type="checkbox"/> 已投保(投保日期： 年 月 日) <input type="checkbox"/> 本場所無須投保公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 投保期限逾期 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	
		<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：) 爆竹煙火監督人姓名： 證書字號： 證書核發日期： <input type="checkbox"/> 本場所免設爆竹煙火監督人 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任爆竹煙火監督人(含異動) <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 未訂定安全防護計畫 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未依規定事項訂定 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容與實際狀況不符 <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 (上次演練日期：) <input type="checkbox"/> 未依安全防護計畫執行爆竹煙火安全管理上必要之業務 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未包括場所位置圖、逃生避難圖及平面圖 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				爆竹煙火監督			
摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 總火藥量超過 10 公噸或總重量超過 50 公噸 <input type="checkbox"/> 與對象物安全距離不足 <input type="checkbox"/> 設置於潮濕地面 <input type="checkbox"/> 非窗戶及出入口未有防盜措施 <input type="checkbox"/> 安全監控設施未設或功能異常 <input type="checkbox"/> 儲存火藥量超過 5 公噸或總重量超過 25 公噸者，未以隔間牆區劃分隔，或隔間牆構造不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲存場所通路面積未佔樓地板面積 20% 以上 <input type="checkbox"/> 舞臺煙火與未經個別認可合格之一般爆竹煙火未分室儲存 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				成品倉庫爆竹煙火清查		1. 型式認可樣品型式認可申請 <input type="checkbox"/> 現場無型式認可樣品 <input type="checkbox"/> 現場仍有型式認可樣品。原因： 2. 認可標示張貼 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 未依規定方式張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 認可標示流水號錯誤張貼 <input type="checkbox"/> 不符合項目 <input type="checkbox"/> 於成品倉庫內進行火藥配製、爆竹煙火製造或成品、半成品加工、修補 <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未監督張貼認可標示作業 <input type="checkbox"/> 未對首次辦理張貼認可標示作業人員進行講習，或未對作業人員辦理複訓 <input type="checkbox"/> 未建立作業人員名冊 <input type="checkbox"/> 作業人員未配帶識別證 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)		
	安全管理	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未建檔登記，每日詳載其儲存數量 <input type="checkbox"/> 未分類放置 <input type="checkbox"/> 未禁止非工作人員或攜帶會產生火源之機具設備進入 <input type="checkbox"/> 放置包裝用餘材料，或其他易燃易爆物品 <input type="checkbox"/> 使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業 <input type="checkbox"/> 儲存 1 年以上者，未檢查有無異常現象 <input type="checkbox"/> 未設置防盜措施 <input type="checkbox"/> 通風、溫度、濕度不符合規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				其他			
				備註					
簽章	代表人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員		

○○○消防局爆竹煙火販賣場所抽查紀錄表

基本資料	檢查類別	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 其他()				檢查日期	年 月 日		
	場所名稱					檢查單位			
	代 表 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話		
	場所地址								
	現 場 負 責 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話		
	防 火 管 理 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話		
	爆竹煙火 監 督 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話		
位置、 構造、 設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設在建築物之地面層 <input type="checkbox"/> 非防火建築物 <input type="checkbox"/> 內部未以不燃材料裝修 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				公共 意外 責任 險	<input type="checkbox"/> 已投保(投保日期： 年 月 日) <input type="checkbox"/> 本場所無須投保公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 投保期限逾期 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)			
	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 摔炮類總火藥量超過5公斤或總重量超過25公斤 <input type="checkbox"/> 摔炮類以外總火藥量超過100公斤或總重量超過500公斤 <input type="checkbox"/> 同時儲存摔炮類及摔炮類以外之一般爆竹煙火數量超過管制量 <input type="checkbox"/> 購買及販賣一般爆竹煙火，未建檔登記，每日詳載其儲存數量 <input type="checkbox"/> 未分類放置 <input type="checkbox"/> 出售非法製造或無認可標示之一般爆竹煙火 <input type="checkbox"/> 儲存1年以上之一般爆竹煙火，未檢查有無異常現象 <input type="checkbox"/> 未設儲存專用室 <input type="checkbox"/> 儲存專用室牆壁、地板，未以厚度10公分以上之鋼筋混凝土或20公分以上之加強磚造建造 <input type="checkbox"/> 儲存專用室出入口未設置30分鐘以上防火時效之防火門 <input type="checkbox"/> 儲存專用室牆壁除出入口外，設置其他開口 <input type="checkbox"/> 儲存專用室未禁止非工作人員或攜帶會產生火源之機具設備進入 <input type="checkbox"/> 儲存專用室未保持上鎖狀態 <input type="checkbox"/> 儲存專用室放置包裝用餘材料，或其他易燃易爆物品 <input type="checkbox"/> 儲存專用室使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)					爆竹 煙火 監督	<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：) 爆竹煙火監督人姓名： 證書字號： 證書核發日期： <input type="checkbox"/> 本場所免設爆竹煙火監督人 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任爆竹煙火監督人(含異動) <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 未訂定安全防護計畫 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未依規定事項訂定 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容與實際狀況不符 <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組演練 (上次演練日期：) <input type="checkbox"/> 未依安全防護計畫執行爆竹煙火安全管理上必要之業務 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未包括場所位置圖、逃生避難圖及平面圖 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)		
	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 未依規定方式張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 認可標示流水號錯誤張貼						認可 標示 張貼 情形		
備註									
簽章				簽章					
代表人或現場有關人員				檢查及會同人員			審核人員		

修正說明：

一、本表由現行附表十一之三移列，名稱酌作文字修正。

二、現行「爆竹煙火清查」欄位係抽查販賣爆竹煙火認可標示之張貼情形，爰修正欄位名稱，以符實際。

○○○消防局爆竹煙火販賣場所檢查紀錄表(達管制量以上)

基本資料	檢查類別	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 其他()				檢查日期	年 月 日	
	場所名稱					檢查單位		
	代表人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
	場所地址							
	現場負責人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
	防火 管 理 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
	爆竹煙火 監 督 人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話	
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設在建築物之地面層 <input type="checkbox"/> 非防火建築物 <input type="checkbox"/> 內部未以不燃材料裝修 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				公共意外責任險	<input type="checkbox"/> 已投保(投保日期： 年 月 日) <input type="checkbox"/> 本場所無須投保公共意外責任險 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 投保期限逾期 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)		
安全管理	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 摔炮類總火藥量超過 5 公斤或總重量超過 25 公斤 <input type="checkbox"/> 摔炮類以外總火藥量超過 100 公斤或總重量超過 500 公斤 <input type="checkbox"/> 同時儲存摔炮類及摔炮類以外之一般爆竹煙火數量超過管制量 <input type="checkbox"/> 購買及販賣一般爆竹煙火，未建檔登記，每日詳載其儲存數量 <input type="checkbox"/> 未分類放置 <input type="checkbox"/> 出售非法製造或無認可標示之一般爆竹煙火 <input type="checkbox"/> 儲存 1 年以上之一般爆竹煙火，未檢查有無異常現象 <input type="checkbox"/> 未設儲存專用室 <input type="checkbox"/> 儲存專用室牆壁、地板，未以厚度 10 公分以上之鋼筋混凝土或 20 公分以上之加強磚造建造 <input type="checkbox"/> 儲存專用室出入口未設置 30 分鐘以上防火時效之防火門 <input type="checkbox"/> 儲存專用室牆壁除出入口外，設置其他開口 <input type="checkbox"/> 儲存專用室未禁止非工作人員或攜帶會產生火源之機具設備進入 <input type="checkbox"/> 儲存專用室未保持上鎖狀態 <input type="checkbox"/> 儲存專用室放置包裝用餘材料，或其他易燃易爆物品 <input type="checkbox"/> 儲存專用室使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)				爆竹煙火監督	<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：) 爆竹煙火監督人姓名： _____ 證書字號： _____ 證書核發日期： _____ <input type="checkbox"/> 本場所免設爆竹煙火監督人 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任爆竹煙火監督人(含異動) <input type="checkbox"/> 爆竹煙火監督人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 未訂定安全防護計畫 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未依規定事項訂定 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容與實際狀況不符 <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組演練 (上次演練日期：) <input type="checkbox"/> 未依安全防護計畫執行爆竹煙火安全管理上必要之業務 <input type="checkbox"/> 安全防護計畫內容未包括場所位置圖、逃生避難圖及平面圖 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)		
						爆竹煙火清查	認可標示張貼 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 未依規定方式張貼個別認可標示 <input type="checkbox"/> 認可標示流水號錯誤張貼	
					備註			
簽章	代表人或現場有關人員		檢查及會同人員			審核人員		

○○○消防局輸入爆竹煙火貿易商營業處所抽查紀錄表

檢 查 時 間	年 月 日 時 分		
場 所 名 稱			
場 所 地 址			
檢 查 內 容 及 檢 查 結 果	<p>一、是否備置簿冊登記一般爆竹煙火流向並按時申報？</p> <p><input type="checkbox"/>符合規定</p> <p><input type="checkbox"/>未依規定每月申報</p> <p><input type="checkbox"/>無資料可稽</p> <p><input type="checkbox"/>內容不全或不詳實</p> <p>說明：_____</p> <p>_____</p>		
	<p>二、該場所販賣或儲存之一般爆竹煙火是否達管制量？</p> <p><input type="checkbox"/>符合規定（現場無一般爆竹煙火產品或數量未達管制量）</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定</p> <p>非法儲存產品名稱：_____</p> <p>數量：_____</p>		
檢 查 內 容 及 檢 查 結 果	<p>三、該場所之爆竹煙火是否為貼有認可標示之合法產品？</p> <p><input type="checkbox"/>現場未販賣或無爆竹煙火產品</p> <p><input type="checkbox"/>現場一般爆竹煙火產品抽查</p> <p>1. 產品名稱：_____</p> <p><input type="checkbox"/>附加認可標示編號：_____</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定。說明：_____</p> <p>_____</p>		
	<p>2. 產品名稱：_____</p> <p><input type="checkbox"/>附加認可標示編號：_____</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定。說明：_____</p> <p>_____</p>		
簽 章	代表人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

備註：本附表為參考範例，各縣市消防局得因地制宜，製訂妥適之檢查紀錄表，惟其檢查對象與期程仍應依本注意事項之規定辦理。

修正說明：本表由現行附表十一之四移列，名稱酌作文字修正。

○○○消防局輸入爆竹煙火貿易商營業處所檢查紀錄表

檢 查 時 間	年 月 日 時 分		
場 所 名 稱			
場 所 地 址			
檢 查 內 容 及 檢 查 結 果	<p>一、是否備置簿冊登記一般爆竹煙火流向並按時申報？</p> <p><input type="checkbox"/>符合規定</p> <p><input type="checkbox"/>未依規定每月申報</p> <p><input type="checkbox"/>無資料可稽</p> <p><input type="checkbox"/>內容不全或不詳實</p> <p>說明：_____</p> <p>_____</p>		
	<p>二、該場所販賣或儲存之一般爆竹煙火是否達管制量？</p> <p><input type="checkbox"/>符合規定（現場無一般爆竹煙火產品或數量未達管制量）</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定</p> <p>非法儲存產品名稱：_____</p> <p>數量：_____</p>		
	<p>三、該場所之爆竹煙火是否為貼有認可標示之合法產品？</p> <p><input type="checkbox"/>現場未販賣或無爆竹煙火產品</p> <p><input type="checkbox"/>現場一般爆竹煙火產品抽查</p> <p>1. 產品名稱：_____</p> <p><input type="checkbox"/>附加認可標示編號：_____</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定。說明：_____</p> <p>_____</p> <p>2. 產品名稱：_____</p> <p><input type="checkbox"/>附加認可標示編號：_____</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定。說明：_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
簽 章	代表人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

備註：本附表為參考範例，各縣市消防局得因地制宜，製訂妥適之檢查紀錄表，惟其檢查對象與期程仍應依本注意事項之規定辦理。

消防安全檢查列管對象基本資料

列管編號				年 月 日製作			
場所概要	場所名稱			地址			
	建築物樓層數	地上 地下	層 層	建築物構造		樓層別	
	使用執照字號			公司(商業) 統一編號		使用執照用途	
	實際用途	甲類 電影院		使用情形	<input type="checkbox"/> 單一用途() <input type="checkbox"/> 複合用途		
	樓地板面積			實際營業面積		員工人數	
	建築物 管理方式	<input type="checkbox"/> 由管理權人(管理委員會)管理 <input type="checkbox"/> 委託樓管公司管理 <input type="checkbox"/> 無管理單位		管理 委員會 樓管公 司名稱		聯絡 電話 聯絡 電話	
管理權人	姓名 (名稱)			國民身分證 統一編號			
	出生地			出生日期			
	戶籍地址			通訊地址			
	電話	(O): (H): 傳真:					
防火管理人 姓名			證書號碼			聯絡電話	
保安監督人 姓名			證書號碼			聯絡電話	
防焰物品				檢修申報			
消防安全設備	<input type="checkbox"/> 滅火器(大型滅火器)(具)		<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備		<input type="checkbox"/> 緊急照明設備(個)		
	<input type="checkbox"/> 室內消防栓設備		<input type="checkbox"/> 火警自動警報設備		<input type="checkbox"/> 連結送水管		
	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備		<input type="checkbox"/> 手動報警設備		<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池		
	<input type="checkbox"/> 自動撒水設備		<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備		<input type="checkbox"/> 排煙設備		
	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備		<input type="checkbox"/> 緊急廣播設備		<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備		
	<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備		<input type="checkbox"/> 標示設備(個)		<input type="checkbox"/> 緊急電源插座		
	<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備		<input type="checkbox"/> 避難器具(個)		<input type="checkbox"/> 其他		
	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備						
重要事項記載：							

註：如係屬公共危險物品或可燃性高壓氣體之製造、儲存或處理場所，應於重要事項記載欄記載儲存或處理具有危險物及有害物質之名稱及數量。

第二點附表五（反面）

[illegible]

修正說明：本表由現行附表二移列，內容未修正。

消防安全檢查列管對象基本資料

列管編號				年 月 日製作				
場所概要		場所名稱		地址				
		建築物樓層數	地上 地下	層 層	建築物構造		樓層別	
		使用執照字號			公司(商業) 統一編號		使用執照用途	
		實際用途	甲類 電影院		使用情形	<input type="checkbox"/> 單一用途() <input type="checkbox"/> 複合用途		
		樓地板面積			實際營業面積		員工人數	
		建築物 管理方式	<input type="checkbox"/> 由管理權人(管理委員會)管理 <input type="checkbox"/> 委託樓管公司管理 <input type="checkbox"/> 無管理單位		管理 委員會 樓管公 司名稱		聯絡 電話 聯絡 電話	
管理權人		姓名 (名稱)			國民身分證 統一編號			
		出生地			出生日期			
		戶籍地址			通訊地址			
		電話	(O): (H):		傳真:			
防火管理人 姓名				證書號碼			聯絡電話	
保安監督人 姓名				證書號碼			聯絡電話	
防焰物品				檢修申報				
消防安全設備	<input type="checkbox"/> 滅火器(大型滅火器)(具)		<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備		<input type="checkbox"/> 緊急照明設備(個)			
	<input type="checkbox"/> 室內消防栓設備		<input type="checkbox"/> 火警自動警報設備		<input type="checkbox"/> 連結送水管			
	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備		<input type="checkbox"/> 手動報警設備		<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池			
	<input type="checkbox"/> 自動撒水設備		<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備		<input type="checkbox"/> 排煙設備			
	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備		<input type="checkbox"/> 緊急廣播設備		<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備			
	<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備		<input type="checkbox"/> 標示設備(個)		<input type="checkbox"/> 緊急電源插座			
	<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備		<input type="checkbox"/> 避難器具(個)		<input type="checkbox"/> 其他			
	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備							
重要事項記載：								

註：如係屬公共危險物品或可燃性高壓氣體之製造、儲存或處理場所，應於重要事項記載欄記載儲存或處理具有危險物及有害物質之名稱及數量。

第二點附表二（反面）

[illegible]

第二點附表七之一（修正後）

○○○消防局公共危險物品製造、儲存、處理場所清冊(達管制量 30 倍以上)

造冊日期： 年 月 日

序號	場所名稱	場所地址	現場負責人	聯絡電話	保安監督人	聯絡電話	場所類別	危物分類名稱	種類名稱	中文名稱	分級/管制量(A)	儲存、處理最大數量(B)	達管制量倍數(B/A)	管制量合計倍數	轄區分隊
1	甲工廠 (範例)	新北市 新店區 ***路 ***段 ***號	王***	02-*** *** *** *** ***	魏***	02-*** *** *** *** ***	製造	第四類易燃液體	第二石油類	***	非水溶性液體/1000 公升	100000 公升	100	256	***
							製造	第四類易燃液體	第一石油類	***	水溶性液體/400 公升	10000 公升	25		
							室內儲存	第四類易燃液體	第四石油類	***	無分級/6000 公升	18000	3		
							室內儲槽	第四類易燃液體	第一石油類	***	水溶性液體/400 公升	3000 公升	7.5		
							室內儲槽	第四類易燃液體	第一石油類	***	水溶性液體/400 公升	7000 公升	17.5		
							室外儲槽	第四類易燃液體	第二石油類	***	非水溶性液體/1000 公升	100000 公升	100		
							一般處理	第四類易燃液體	第四石油類	***	無分級/6000 公升	6000	1		
							一般處理	第四類易燃液體	第四石油類	***	無分級/6000 公升	12000	2		
2	乙工廠 (範例)	新北市 新店區 ***路 ***段 ***號	李***	02-*** *** *** ***	張***	02-*** *** *** ***	室外儲槽	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體/2000 公升	50000 公升	25	150	***
							室外儲槽	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體/2000 公升	100000 公升	50		
							一般處理	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體/2000 公升	150000 公升	75		

修正說明：本表由現行附表十二之一移列，場所地址範例酌作文字修正。

第二點附表十二之一（修正前）

○○○消防局公共危險物品製造、儲存、處理場所清冊(達管制量 30 倍以上)

造冊日期： 年 月 日

序號	場所名稱	場所地址	現場負責人	聯絡電話	保安監督人	聯絡電話	場所類別	危物分類名稱	種類名稱	中文名稱	分級/管制量(A)	儲存、處理最大數量(B)	達管制量倍數(B/A)	管制量合計倍數	轄區分隊
1	甲工廠 (範例)	臺北縣 新店市 ***路 ***段 ***號	王***	02-*** *** *** ***	魏***	02-*** *** *** ***	製造	第四類易燃液體	第二石油類	***	非水溶性液體/1000 公升	100000 公升	100	256	***
							製造	第四類易燃液體	第一石油類	***	水溶性液體/400 公升	10000 公升	25		
							室內儲存	第四類易燃液體	第四石油類	***	無分級/6000 公升	18000	3		
							室內儲槽	第四類易燃液體	第一石油類	***	水溶性液體/400 公升	3000 公升	7.5		
							室內儲槽	第四類易燃液體	第一石油類	***	水溶性液體/400 公升	7000 公升	17.5		
							室外儲槽	第四類易燃液體	第二石油類	***	非水溶性液體/1000 公升	100000 公升	100		
							一般處理	第四類易燃液體	第四石油類	***	無分級/6000 公升	6000	1		
							一般處理	第四類易燃液體	第四石油類	***	無分級/6000 公升	12000	2		
2	乙工廠 (範例)	臺北縣 新店市 ***路 ***段 ***號	李***	02-*** *** *** ***	張***	02-*** *** *** ***	室外儲槽	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體/2000 公升	50000 公升	25	150	***
							室外儲槽	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體/2000 公升	100000 公升	50		
							一般處理	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體/2000 公升	150000 公升	75		

第二點附表七之二（修正後）

○○○消防局公共危險物品製造、儲存、處理場所清冊(達管制量以上未滿 30 倍)

造冊日期： 年 月 日

序號	場所名稱	場所地址	現場負責人	聯絡電話	場所類別	危物分類名稱	種類名稱	中文名稱	分級/管制量(A)	儲存、處理最大數量(B)	達管制量倍數(B/A)	管制量合計倍數	轄區分隊
1	丙工廠 (範例)	新北市新店區 **路**段 **號	邱**	02-**** ****	室內 儲槽	第四類易燃液體	第一石油類	***	非水溶性液體 /200 公升	2000 公升	10	17	** **
					室內 儲槽	第四類易燃液體	第二石油類	***	非水溶性液體 /1000 公升	7000 公升	7		
2	丁工廠 (範例)	新北市新店區 **路**段 **號	鄧**	02-**** ****	室外 儲槽	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體 /2000 公升	40000 公升	20	20	** **

修正說明：

- 一、本表由現行附表十二之二移列。
- 二、因管制量未滿三十倍場所無需設置保安監督人，爰刪除保安監督人及其聯絡電話欄位，場所地址範例酌作文字修正。

第二點附表十二之二（修正前）

○○○消防局公共危險物品製造、儲存、處理場所清冊(達管制量以上未滿 30 倍)

造冊日期： 年 月 日

序 號	場 所 名 稱	場 所 地 址	現 場 負 責 人	聯 絡 電 話	保 安 監 督 人	聯 絡 電 話	場 所 類 別	危 物 分 類 名 稱	種 類 名 稱	中 文 名 稱	分 級 / 管 制 量 (A)	儲 存 、 處 理 最 大 數 量 (B)	達 管 制 量 倍 數 (B/A)	管 制 量 合 計 倍 數	轄 區 分 隊
1	丙工廠 (範例)	臺北縣新店市**路**段**號	邱**	02-*** **			室內 儲槽	第四類易燃液體	第一石油類	***	非水溶性液體 /200 公升	2000 公升	10	17	** **
							室內 儲槽	第四類易燃液體	第二石油類	***	非水溶性液體 /1000 公升	7000 公升	7		
2	丁工廠 (範例)	臺北縣新店市**路**段**號	鄧**	02-*** **			室外 儲槽	第四類易燃液體	第三石油類	***	非水溶性液體 /2000 公升	40000 公升	20	20	** **

第二點附表七之三（修正後）

〇〇〇消防局液化石油氣容器串接使用場所清冊

[illegible]

修正說明：

- 一、本表由現行附表十三之一移列。
- 二、為簡化液化石油氣容器串接使用場所列管清冊，將現行附表十三之二至十三之四（使用量一百二十公斤以上至一千公斤）與本表整併，並修正名稱。

第二點附表十三之一（修正前）

○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所清冊(80-120Kg)

[illegible]

第二點附表七之四（修正後）

爆竹煙火場所清冊

編號	場所名稱	場所地址	類別	場所負責人		爆竹煙火監督人	
				姓名	電話	姓名	電話
			<input type="checkbox"/> 製造場所 <input type="checkbox"/> 輸入貿易商營業處所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之儲存場所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之販賣場所				
			<input type="checkbox"/> 製造場所 <input type="checkbox"/> 輸入貿易商營業處所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之儲存場所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之販賣場所				

修正說明：

- 一、本表由現行附表十五之一移列。
- 二、配合修正規定第二點，刪除未達管制量之爆竹煙火販賣場所、宗教廟會活動地點、選舉候選人辦事處、有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所、曾取締之違規爆竹煙火場所、曾查獲非法製造爆竹煙火人員、曾查獲非法儲存爆竹煙火人員或施放專業爆竹煙火人員、合格之爆竹煙火監督人且曾施放專業爆竹煙火者等非屬爆竹煙火管理條例所定場所及人員，由消防機關視轄區特性及實務需求自行列管訪查，爰予修正本表名稱及所列場所。

第二點附表十五之一（修正前）

爆竹煙火相關場所及人員資料清冊

一、爆竹煙火相關場所							
編號	場所名稱	場所地址	類別	場所負責人		爆竹煙火監督人	
				姓名	電話	姓名	電話
			<input type="checkbox"/> 製造場所 <input type="checkbox"/> 輸入貿易商營業處所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之儲存場所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之販賣場所 <input type="checkbox"/> 未達管制量之販賣場所 <input type="checkbox"/> 宗教廟會活動地點 <input type="checkbox"/> 選舉候選人辦事處				
			<input type="checkbox"/> 製造場所 <input type="checkbox"/> 輸入貿易商營業處所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之儲存場所 <input type="checkbox"/> 達管制量以上之販賣場所 <input type="checkbox"/> 未達管制量之販賣場所 <input type="checkbox"/> 宗教廟會活動地點 <input type="checkbox"/> 選舉候選人辦事處				

二、可疑處所				
編號	地址(或地號)	建築用途	建築物所有人	列管起始日期

三、曾取締之違規爆竹煙火場所						
編號	違法時間	違規種類	取締地點	違規人姓名	國民身分證統一編號	戶籍所在地

四、曾查獲非法製造爆竹煙火(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)或儲存爆竹煙火與施放專業爆竹煙火人員							
編號	違法時間	違反法令	查獲違法地點	姓名	國民身分證統一編號	戶籍所在地	營業處所

五、合格之爆竹煙火監督人且曾施放專業爆竹煙火者						
編號	姓名	國民身分證統一編號	戶籍所在地	居住所在地	最近一次施放時間	最近一次施放活動名稱

爆竹煙火製造場所及達管制量以上之儲存場所成品倉庫清冊

更新日期： 年 月 日

一、基本資料

爆竹煙火製造場所(儲存場所)名稱			
爆竹煙火製造場所(儲存場所)地址			
轄區消防機關	○○大隊○○分隊		
負責人姓名		聯絡電話	
爆竹煙火監督人姓名		聯絡電話	

二、儲存倉庫資料


倉庫編號	倉庫長度、寬度、高度(m)	倉庫體積(m ³)	倉庫與最近廠內其他建築物距離(m)	有無設置防火牆	可供儲存最大火藥量(kg)	可否供專業爆竹煙火(含摔炮類)儲存

註：1. 倉庫邊長係標明各倉庫內側之長度、寬度及高度，另倉庫高度量測以牆面高度為準，不包含斜屋頂部分。

2. 本附表不敷使用可自行擴充，另廠區平面配置圖(範例如後附)請附於本附表後方。

○○爆竹工廠廠區平面配置圖(範例)

更新日期： 年 月 日

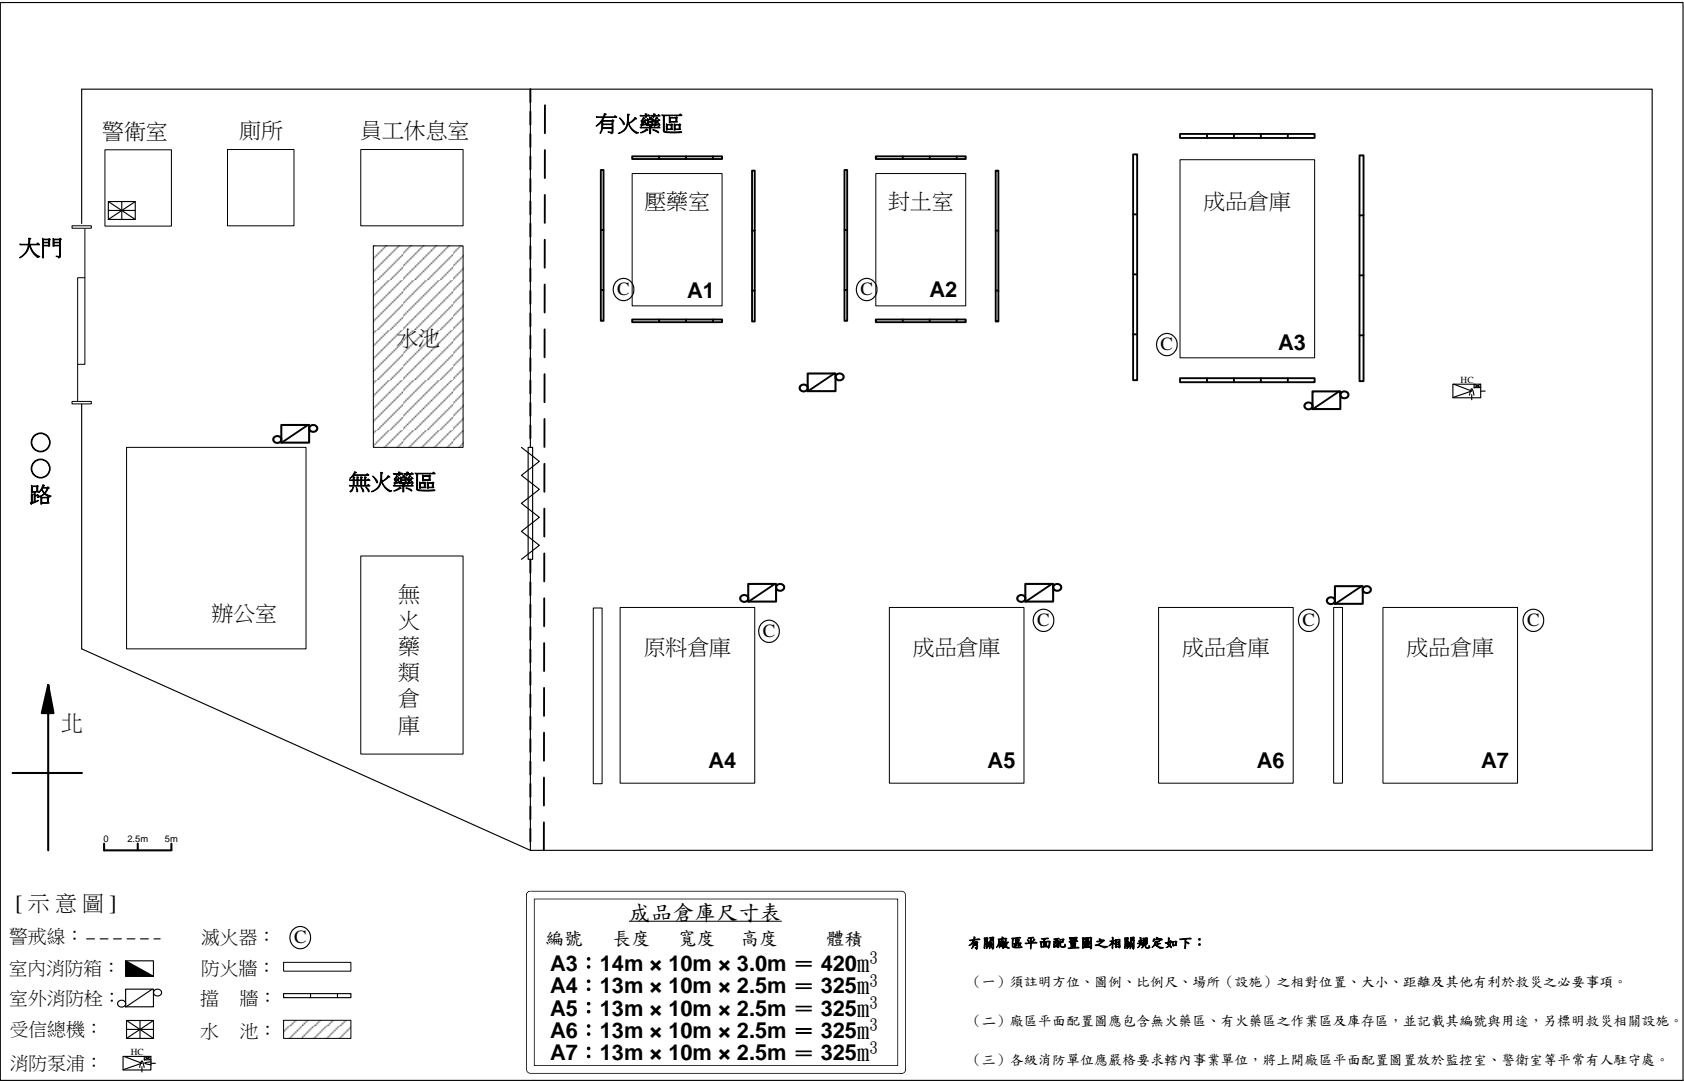

修正說明：

一、本表由附表第十五之二移列。

二、爆竹煙火管理條例於九十九年修正時，業將「高空煙火」修正為「專業爆竹煙火」，爰配合修正。

爆竹煙火製造場所及達管制量以上之儲存場所成品倉庫清冊

更新日期： 年 月 日

一、基本資料

爆竹煙火製造場所(儲存場所)名稱			
爆竹煙火製造場所(儲存場所)地址			
轄區消防機關	○○大隊○○分隊		
負責人姓名		聯絡電話	
爆竹煙火監督人姓名		聯絡電話	

二、儲存倉庫資料


倉庫編號	倉庫長度、寬度、高度(m)	倉庫體積(m ³)	倉庫與最近廠內其他建築物距離(m)	有無設置防火牆	可供儲存最大火藥量(kg)	可否供高空煙火(含摔炮類)儲存

註：1. 倉庫邊長係標明各倉庫內側之長度、寬度及高度，另倉庫高度量測以牆面高度為準，不包含斜屋頂部分。

2. 本附表不敷使用可自行擴充，另廠區平面配置圖(範例如後附)請附於本附表後方。

○○爆竹工廠廠區平面配置圖(範例)

更新日期： 年 月 日

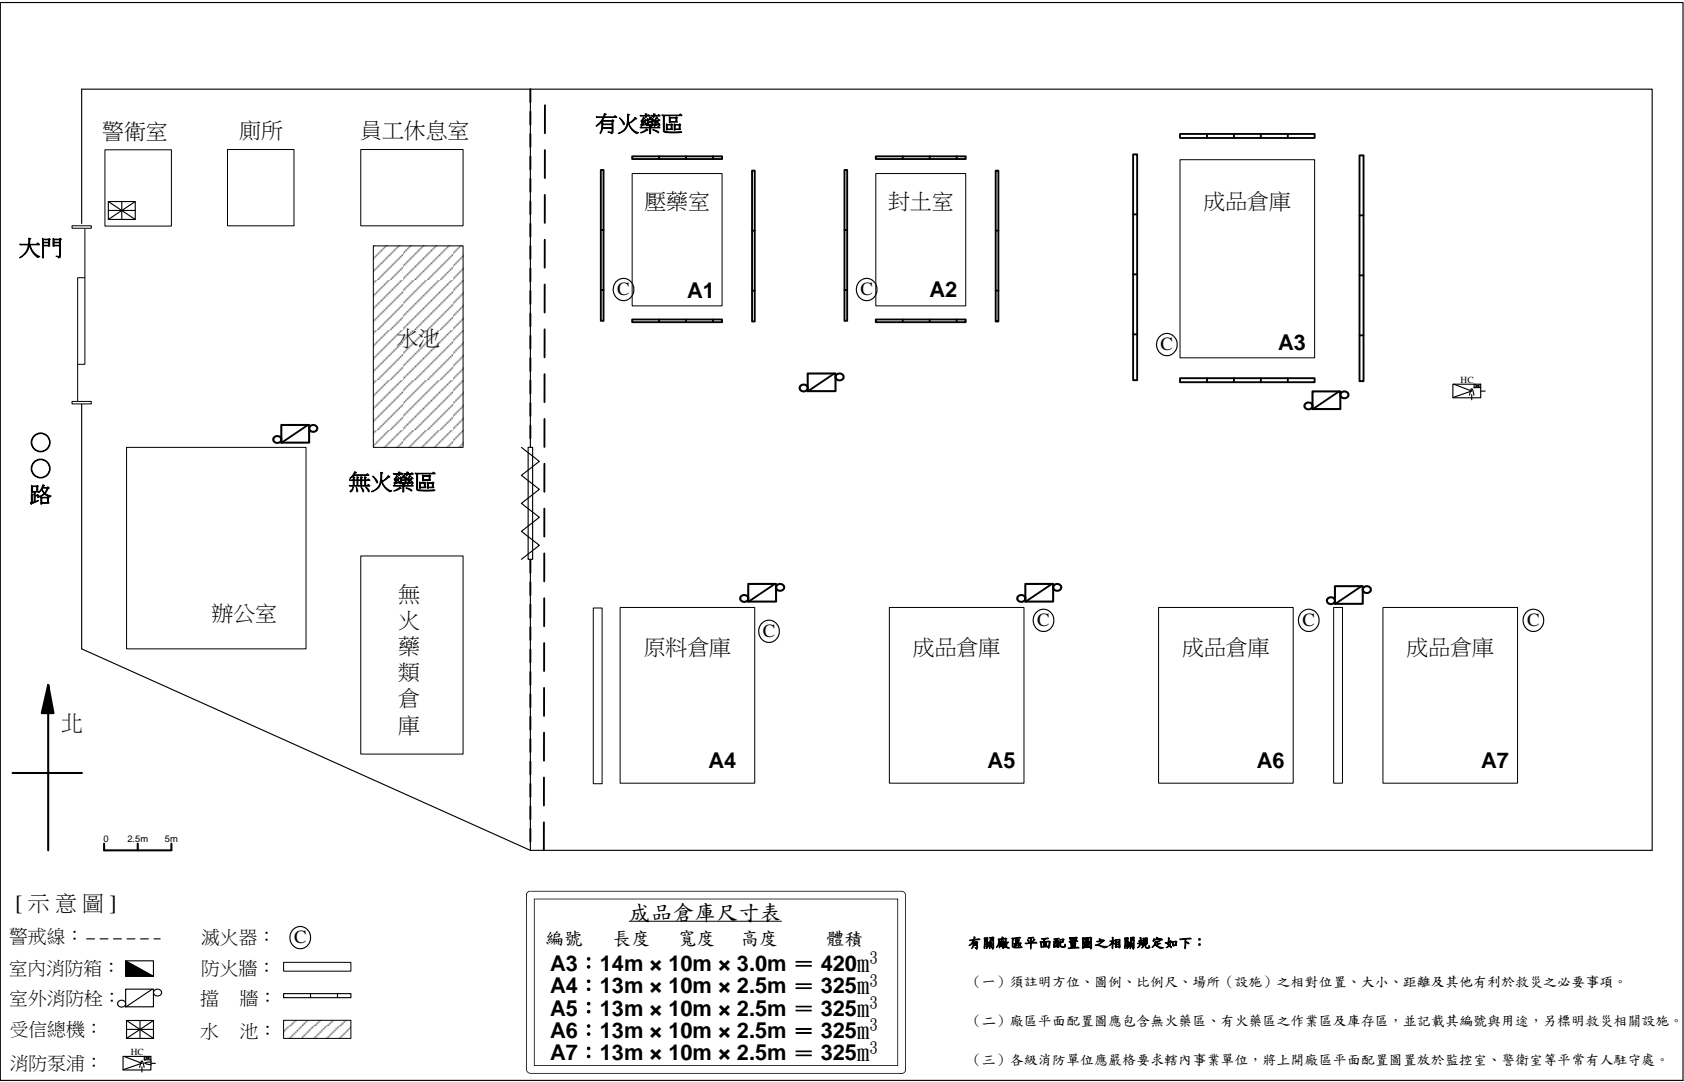

第二點附表八（修正後）

各營業場所消防安全檢查不合格應張貼標示及公告周知判斷要件

項次	場所類別	項 目		公告要件
一	甲類場所、 乙類場所 （限第十二 目）及地下 建築物（限 地下街）	消防安全設 備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	限期改善
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	限期改善
		防焰物品	未裝設防焰物品	限期改善
二	乙類場所 （第十二目 除外）	消防安全設 備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	舉發
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	舉發
		防焰物品	未裝設防焰物品	舉發
三	丙類、丁類 場所	消防安全設 備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	裁處
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	裁處
四	<u>公共危險物 品場所</u>	消防安全設 備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	限期改善
		<u>位置、構造、設備</u>		舉發
五	<u>液化石油氣 販賣場所</u>	<u>位置、構 造、設備</u>	<u>氣體漏氣警報器</u>	舉發
六	<u>容器串接使 用場所</u>	<u>位置、構 造、設備</u>	<u>氣體漏氣警報器</u> <u>防止傾倒之固定措施</u>	舉發
備註：消防機關執行聯合稽查、青春專案、春節專案及其他專案檢查，需有即時性、迫切性、避免危害等情形時，不受上述規範之限制。				

修正說明：

一、本表由現行附表三之一移列。

二、各營業場所如涉有危險物品場所時，為明確其消防安全檢查不合格應張貼標示及公告周知之判斷要件，爰增訂第四項次至第六項次。

三、考量本注意事項二、（一）、7業明文公告不合格場所及張貼不合格標示之對象為營業場所，且本表業明定張貼標示及公告周知之判斷要件，宜由各地方消防機關依個案情形本於權責處理，不宜再予以設限，爰刪除現行備註一「集合住宅不予以公告不合格場所及張貼不合格標示。」之規定，現行備註二配合移列。

第二點附表三之一（修正前）

各營業場所消防安全檢查不合格應張貼標示及公告周知判斷要件

項次	場所類別	項 目		公告要件
一	甲類場所、 乙類場所 （限第十二 目）及地下 建築物（限 地下街）	消防安全設備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	限期改善
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	限期改善
		防焰物品	未裝設防焰物品	限期改善
二	乙類場所 （第十二目 除外）	消防安全設備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	舉發
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	舉發
		防焰物品	未裝設防焰物品	舉發
三	丙類、丁類 場所	消防安全設備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	裁處
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	裁處
備註：				
<u>一、集合住宅不予以公告不合格場所及張貼不合格標示。</u>				
<u>二、消防機關執行聯合稽查、青春專案、春節專案及其他專案檢查，需有即時性、迫切性、避免危害等情形時，不受上述規範之限制。</u>				

消防局第二種消防安全檢查紀錄表

場所名稱				地址	鄉鎮市區路段巷弄號			
管理權人姓名 (名稱)			國民身分證 統一編號		檢查時間	年 月 日	檢查單位	
適用法令及條次		<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準（_____年_____月_____日發布或修正） <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章				<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法（55.07.16 發布） <input type="checkbox"/> 原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法		
自衛消防編組演練紀錄			消防搶救上必要設施檢查紀錄	項別		項 目		
				連結送水管		<input type="checkbox"/> 符合（測試頂層放水壓力_____kg/cm ² ） <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用，設於_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				消防專用蓄水池		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口（投入孔）標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足（_____m ³ ） <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				緊急昇降機、特別安全梯間 排煙進風設備		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）機故障 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙（進風）量不足（_____m ³ /分） <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				緊急電源插座		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				無線電通信輔助設備		<input type="checkbox"/> 符合（應經實際通話測試） <input type="checkbox"/> 未設 <input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞 <input type="checkbox"/> 接頭未標示 <input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				防災中心	位置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
					構造	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
					設備監控及操作	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
					設備連動情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
		其他設備						
備註								
簽名或蓋章	消防設備師（士）		管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

修正說明：

一、本表由現行附表五移列。

二、「適用法令及條次」欄位所列「舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法」，業於九十六年修正名稱為「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」，爰配合修正。

〇〇〇消防局第二種消防安全檢查紀錄表

場所名稱				地址	鄉鎮市區路段巷弄號			
管理權人姓名 (名稱)			國民身分證 統一編號		檢查時間	年 月 日	檢查單位	
適用法令及條次		<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準(____年____月____日發布或修正) <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章				<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法(55.07.16 發布) <input type="checkbox"/> 舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法		
自衛消防編組演練紀錄			消防搶救上必要設施檢查紀錄	項別		項 目		
				連結送水管		<input type="checkbox"/> 符合(測試頂層放水壓力_____kg/cm ²) <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用,設於_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				消防專用蓄水池		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口(投入孔)標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足(_____m ³) <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				緊急昇降機、特別安全梯間 排煙進風設備		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)機故障 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)量不足(_____m ³ /分) <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				緊急電源插座		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				無線電通信輔助設備		<input type="checkbox"/> 符合(應經實際通話測試) <input type="checkbox"/> 未設 <input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞 <input type="checkbox"/> 接頭未標示 <input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
				防災中心	位置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
					構造	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
					設備監控及操作	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
					設備連動情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合_____		
		其他設備						
備註								
簽名或蓋章	消防設備師(士)		管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	