

副本

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143台北縣新店市北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳德松

聯絡電話：81959311

傳真電話：89114276

23143

臺北縣新店市北新路3段200號 8樓 電子信箱：dschen@nfa.gov.tw

受文者：本部消防署秘書室[法制科]

發文日期：中華民國99年12月22日

發文字號：內授消字第0990825913號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：有關各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）第四編第194條之無開口之判定疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：


- 一、依本部消防署案陳 貴局99年12月7日南縣消預字第0990023998號函辦理。
- 二、有關設置標準第194條第2款第3至5目及第4款第3目但書之「以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，不在此限。」規定一節，係指建築物內相鄰場所間之區劃分隔符合上該規定者，可降低該等場所之危險度及局限火災範圍，故上揭之「無開口」，應指建築物內相鄰場所間區劃分隔之牆壁、樓地板不得設置門、窗或其他開口。至上揭款目所列場所設置之窗戶、開口或為人員進出與物品儲放所設置之出入口（以下簡稱出入口等），如係位於建築物內相鄰場所間之牆壁時，均不符前開之但書規定；惟該場所如僅於面臨戶外之牆壁設有出入口等時，並無前開但書應區劃分隔之適用。（如附圖）
- 三、綜上，公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法及設置標準所規定之出入口等，應無 貴局來函所述有衝突之情形。

正本：台南縣消防局

副本：本部消防署(秘書室[法制科]、火災預防組、危險物品管理組)

部長 江宜樺

依權責劃分規定授權業務主管決行

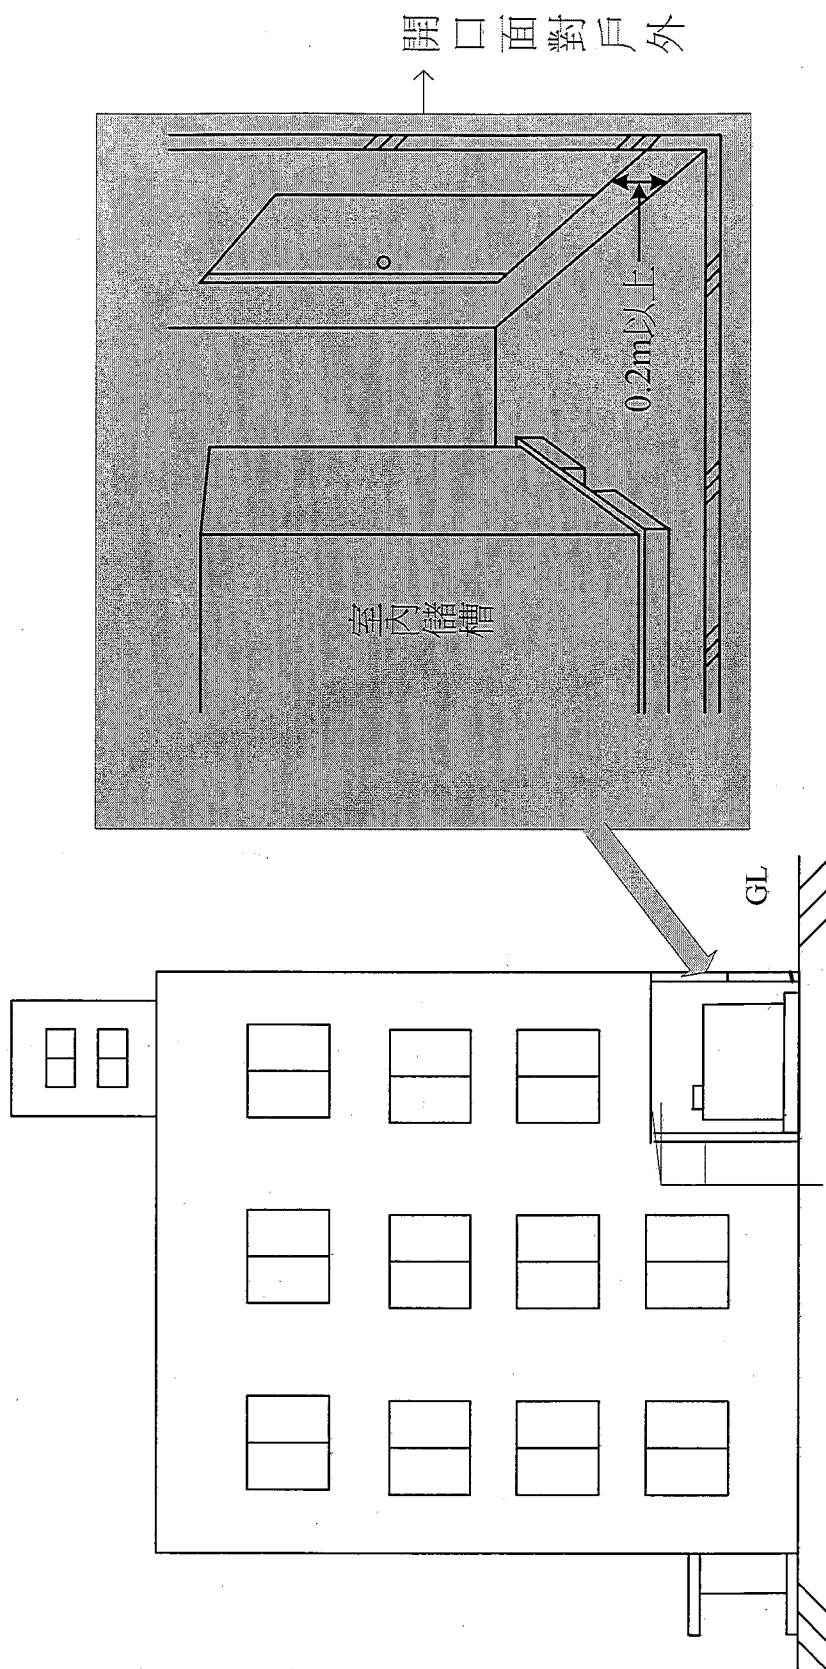

以無開口且具一
小時以上防火時
效之牆壁、樓地
板區劃分隔者