

表 14 滅火劑重量或總重量之容許公差

藥劑表示重量	總重量容許公差
1kg 未滿	+80g ~ -40g
1kg 以上 ~ 2kg 未滿	+100g ~ -80g
2kg 以上 ~ 5kg 未滿	+200g ~ -100g
5kg 以上 ~ 8kg 未滿	+300g ~ -200g
8kg 以上 ~ 10kg 未滿	+400g ~ -300g
10kg 以上 ~ 20kg 未滿	+600g ~ -400g
20kg 以上 ~ 40kg 未滿	+1,000g ~ -600g
40kg 以上 ~ 100kg 未滿	+1,600g ~ -800g
100kg 以上	+2,400g ~ -1,000g

表 15 二氧化碳重量之容許公差

充填量	容許公差
5g 以上 ~ 10g 未滿	+0.6g ~ -1.0g
10g 以上 ~ 20g 未滿	±3g
20g 以上 ~ 50g 未滿	±5g
50g 以上 ~ 200g 未滿	±10g
200g 以上 ~ 500g 未滿	±20g
500g 以上	±30g

表 16 氮氣及空氣壓力之容許公差

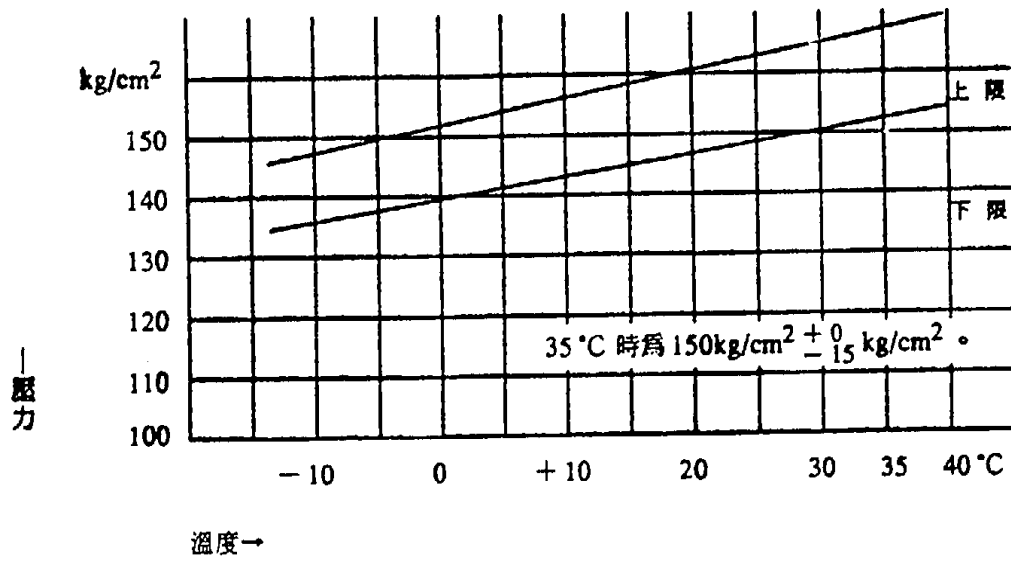


表 17 軟管內徑之容許公差

標稱內徑	容許公差
10mm 以下	±0.5mm
超過 10mm	±1.0mm